

ecoMAX362

версия: Р1-KV

Инструкция по эксплуатации и установке

Контроллер для автоматических пеллетных котлов



Издание: 1.0_UA, 10-2025







Электронное устройство под напряжением!

Перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данную инструкцию.

Перед началом монтажа, ремонта или консервации, а также во время проведения любых работ по подключению, необходимо обязательно отключить электропитание и убедиться, что клеммы и провода не находятся под напряжением.

Контроллер должен устанавливаться квалифицированным и уполномоченным персоналом в соответствии с действующими нормами и правилами. Неправильное подключение может привести к выходу из строя контроллера.

Контроллер не может использоваться в условиях высокой влажности и подвергаться непосредственному воздействию воды.

1	VIVA 2 A LIVAG FIG. FEZOFIA CHOCTIA	9.4	Замена сетевого предохранителя	20
	УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5	9.5	Замена панели управления	20
	ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ5			
	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ5	10	зонд лямбда л	21
5	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ5	МОНТ	АЖ И СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛ	
-	ДИРЕКТИВА WEEE 2012/19/UE5			
		11	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ	24
инстр	УКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА 7	12	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	26
7	СТРУКТУРА МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 8	13	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВЬ	⟨И .26
7 8	ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА9	14	МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА	
8.1	Описание главного окна экрана	14.1	УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
		14.2	ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ	
8.2	Включение и выключение котла10	14.3	УСТАНОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	
8.3	Настройка заданной температуры10	14.4	МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА	
8.4	РОЗЖИГ10	14.5	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ	
8.5	РАБОТА11	14.6	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	
8.6	Режим регулирования11	14.7	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУР	
8.7	НАДЗОР 12	14.8	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА НАРУ	
	• •		EPATYPЫ	
8.8	ТУШЕНИЕ12	14.9	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УХОДЯЩИХ І	A3OB
8.9	ОЧИСТКА12	1410	34	24
8.10	ОЖИДАНИЕ13		ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОО	
8.11	КОЛОСНИК 13		ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПАТНОГО ТЕРМОМ ИТЕЛЕЙ	
8.12	Настройки горячего водоснабжения ГВС 13		ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОО	
8.13		котли		
			ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО КОТЛА	35
8.14			ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩ	
8.15	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		35	1=
8.16	Управление рециркуляционным насосом ГВС	14.15	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА СМЕСИТЕЛЯ	36
	14		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧИ	
8.17	Включение функции ЛЕТО14		- · · ЕРАТУРЫ STB	
8.18		14.17	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА Д	ДЗТ 37
8.19		14.18	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТА	ATA37
		14.19	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ МОДУЛЯ	38
8.20		15	СЕРВИСНОЕ МЕНЮ - СТРУКТУРА	39
8.21	Конфигурация уровня топлива17	16	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ	41
8.22	Тест производительности подачи17	16.1	. ГОРЕЛКА	41
8.23	Информация18	16.2	КОТЛА	42
8.24	Ручное управление			
8.25		16.3	ЦО И ГВС	_
		16.4	ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА	
8.26		16.5	СМЕСИТЕЛЯ	
8.27	Модуль есоNET30018	16.6	• •	
8.28	ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ	16.7	Z ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	45
8.29		17	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	46
8.30		17.1	·	
		17.2		
8.31			,	
8.32		17.3		
8.33	ПЕРЕГРЕВ КОТЛА РАЗОМКНУТ КОНТАКТ STB 20	17.4	Функция зашиты насосов от заклинивани	ія46
8.34	Неудачная попытка розжига котла 20	18	ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ	x 46
8.35	Отсутствие связи	18.1		
		10.1	SAMETA CETEBOTO TIL EGONTATIVI DIA	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ20	19	ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	46
9.1	Отключение электропитания20	20	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНО	ЭСТЕЙ
9.2	Защита от замерзания20		48	

Функция защиты насосов от заклинивания .. 20

9.3



1 Указания по безопасности

Требования, касающиеся безопасности, указаны в отдельных главах данной инструкции. Кроме них, необходимо детально ознакомиться с ниже описанными требованиями.



- Перед началом монтажа, ремонта или консервации, также во время проведения любых работ ПО необходимо подключению, обязательно отключить электропитание и убедиться, что клеммы и провода не находятся под напряжением.
- При выключении контроллера из меню на клеммах может возникать опасное напряжение.
- Запрещается использовать контроллер не по назначению.
- Контроллер предназначен для наружного монтажа на котле или стене в котельной.
- Необходимо использовать дополнительную автоматику, защищающую котёл, систему центрального отопления и систему горячего водоснабжения от последствий аварии контроллера или ошибок в его программном обеспечении.
- Необходимо подобрать значения программируемых параметров для типа котла данного И данного топлива, учитывая все условия работы системы. Ошибочный подбор может привести параметров аварийному состоянию котла (перегрев котла, пожар шнека и т.п.).
- Контроллер предназначен для производителей котлов. Производитель котла, перед использованием контроллера, должен проверить, соответствует ли работа контроллера с данным типом котла, и не вызывает ли она угрозы.

- Контроллер не является взрывобезопасным устройством, т.е. в аварийном состоянии он может быть источником искры или высокой температуры, которая в присутствии огнеопасных частиц или газов может вызвать пожар или взрыв. контроллер необходимо Поэтому изолировать ОТ воздействия взрыопасных газов , устанавливая его в соответствующем корпусе.
- Контроллер должен быть установлен производителем котла в соответствии с действующими нормами и правилами.
- Модификация запрограммированных параметров должна производиться только лицом, ознакомившимся с данным руководством.
- Контроллер можно использовать только в нагревательных контурах, изготовленных в соответствии с действующими правилами.
- Электрическая сеть, в которой работает контроллер, должна быть трехпроводной и защищена предохранителем, подобранным соответственно применяемым нагрузкам.
- Не допускается использование контроллера с поврежденным корпусом.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя производить модификацию конструкции контроллера.
- В контроллере использовано электронное отключение и микро отключение подключённых устройств (действие типа 2Y в соответствии с PN-EN 60730-1).
- Необходимо ограничить доступ к контроллеру, лиц не ознакомленных с содержанием данной инструкции по эксплуатации.

2 Общие сведения

Контроллер ecoMAX362 представляет собой микропроцессорное программируемое устройство с памятью, предназначенное для управления работой пеллетного котла С автоматической подачей топлива С использованием оптического датчика пламени или датчика уходящих газов и сложных алгоритмов управления, обеспечивая простоту обслуживания и полную автоматизацию сжигания. Устройство процесса имеет компактную конструкцию, лёгкую монтаже на стене в котельной или корпусе котла. Контроллер поддерживает заданную температуру котла, контролируя процесс сгорания топлива и управляет шнеком а подачи топлива, также двумя вентилятороми, модулируя их мощностью с ~230 номинальным напряжением управляет одним смесительным контуром отопления. C подключением дополнительного модуля «B» появится возможность управлять работой дополнительных регулируемых контуров отопления. Также контроллер управляет процессом приготовления и поддержания ГВС. заданной температуры При подключении датчика наружной температуры, заданная температура котла корретируется от его показаний, с учетом выбранной кривой нагрева. Возможность работы комнатными термостатами способствует поддержанию комфортной температуры в отапливаемых помещениях. Контроллер имеет возможность работы с дополнительной цифровой панелью ecoSTER TOUCH, а также управления беспроводным комнатным термостатом eSTER x40 беспроводной панелью eSTER x80 ,установленных жилом помещении. При подключении интернетмодуля ecoNET300 имеется возможность управление работой котла в режиме online.

Контроллер предназначен для использования в частных домах и небольших производственных помещениях.

3 Информация о документации

Руководство контроллера является дополнением к документации котла.

В частности, помимо указаний данного руководства, следует соблюдать указания производителя документации Руководство разделено на две части: для пользователя и монтажника. Однако обе информацию, части содержат важную влияющую на безопасность, поэтому пользователь должен ознакомиться обеими частями руководства.

За ущерб, вызванный несоблюдением руководства, производитель ответственности не несет.

4 Хранение документации

Просим бережно хранить данное руководство по монтажу и эксплуатации, а также всю другую действительную документацию, чтобы В случае необходимости онжом было воспользоваться ими в любой момент. В случае переезда или продажи устройства следует передать прилагаемую документацию пользователю новому владельцу.

5 Используемые обозначения

В руководстве используются следующие графические обозначения.



- символ означает полезную информацию и подсказки,



- символ означает важные сведения, от которых может зависеть разрушение имущества, угроза здоровью или жизни людей и домашних животных.

Внимание: при помощи символов передаются важные сведения для облегчения ознакомления с руководством. Однако это не освобождает пользователя и установщика от соблюдения требований, не обозначенных при помощи графических обозначений.

6 Директива WEEE 2012/19/UE ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ОБОРУДОВАНИИ





- Утилизировать упаковки и продукт в конце эксплуатации в соответственной перерабатывающей компании,
- Не утилизировать продукт вместе с бытовыми отходами,
- Не сжигать продукт.

ecoMAX362



7 Структура меню пользователя

Главное меню
Информация
Настройки котла
Настройки ГВС*
Лето/Зима
Настройки смесителя. 1
Настройки смесителя. 2-3*
План работы
Общие настройки
Ручное управление
Тревога
Сервисные настройки

Настройки котла		
Заданная температура котла		
Погодозависимое управление*		
Кривая отопления котла*		
Параллельный сдвиг кривой отпления*		
Коэффициент комнатной температуры*		
Источник тепла		
• Пеллета		
• Дрова		
Режим регулирования		
• Стандартный		
FuzzyLogic		
Уровень топлива		
• Сигнал тревоги		
• Калибровка уровня топлива		
Очистка		
• Очистка горелки		
Калибровка зонда Лямбда*		
Ночные снижения котла		
• Величина снижения		
• График		

Настройки ГВС
Заданная температура ГВС
Режим работы насоса ГВС
• Выключен
• Приоритет
• Нет приоритета
Гистерезис системы ГВС
Дезинфекция ГВС
Ночные снижения ГВС
• Включение
• Величина снижения
• График
Ночные снижения рециркул. насоса*
• Включение
• График

Лето/Зима	
Режим ЛЕТО	
• Зима	

- Лето
 Авто*
 Темп.включения режима ЛЕТО*
 Темп.выключения режима ЛЕТО*
- Настройки смесителя 1-5*
 Заданная температура смесителя
 Термостат комнатного смесит.
 Погодозав. управ. смесит. *
 Кривая нагрева смесит. *
 Паралел.сдвиг кривой *
 Коэффициент комнатной темп. *
 Ночные снижения смесителя

 Включение
 Величина снижения
 График


Общие настройки
Часы
Дата
Яркость
Сигнал тревоги
Звук прикосновения
Язык
Настройка WiFi*
Настройки радиомодуля*
- Режим сопряжения
- Удалить группу устройств
Корректировка датчика наруж.темп.*
Обновление программного обесп.

* недоступно, если не подключен соответствующий датчик или дополнительный модуль, или если параметр скрыт.



8 Эксплуатация контроллера

8.1 Описание главного окна экрана

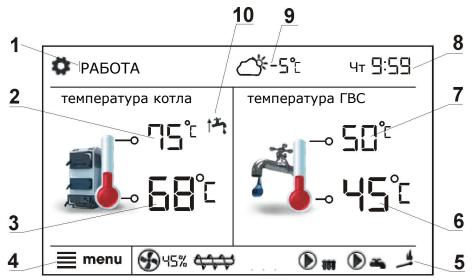

Расшифровка обозначений:

- 1. Режимы работы контроллера: РОЗЖИГ, РАБОТА, НАДЗОР, ТУШЕНИЕ, ОЧИСТКА, РЕШЕТКА
- 2. значение заданной температуры котла,
- 3. значение измеренной температуры котла,
- 4. кнопка входа в список "меню"
- 5. информационное поле:




- 6. значение измеренной температуры резервуара ГВС,
- 7. значение заданной температуры резервуара ГВС,
- 8. часы и день недели
- 9. значение наружной температуры,
- 10. поле функций, влияющих на заданную температуру котла. Отдельные символы обозначают соответственно:
- размыкание контактов комнатного термостата заданная температура в помещении достигнута;

- снижение заданной температуры котла от активных временных отрезков;
- повышение заданной температуры котла на время нагрева резервуара горячего водоснабжения (ГВС);
- повышение заданной температуры котла от контура смесителя;
- повышение заданной температуры для наполнения буфера;
- работа на решётке;
- Работа на резервном котле.

Как правое, так и левое окно на главном экране могут представлять различные сведения. С помощью касания можно менять представляемые сведения между: контурами смесителя (1-3), информационным окном, окном горячего водоснабжения, окном уровня топлива.

Внимание: уровень топлива можно увидеть на комнатной панели ecoSTER TOUCH и esTER X40.



8.2 Включение и выключение котла

Убедившись, что в резервуаре имеется топливо, а крышка резервуара закрыта, можно запустить котёл. Чтобы запустить котел, необходимо нажать в любом месте на экране с надписью "Котёл выключен"; появится сообщение: "Включить Котел?".



После подтверждения котёл перейдёт в режим розжига. Существует другая возможность включения/выключения котла. Необходимо нажать кнопку МЕНЮ, а затем найти и нажать в основном меню



8.3 Настройка заданной температуры

Заданную температуру котла, как и заданную температуру контуров отопления, можно настроить с уровня меню:

Настройки котла → Заданная температура котла Настройки смесителя 1-3 → Заданная температура смесителя

Значение параметра: Заданная темп. котла игнорируется контроллером в случае, если заданная температура котла контролируется датчиком наружной температуры. Независимо ОТ этого, заданная температура котла автоматически повышается, чтобы можно нагреть резервуар водоснабжения и отопительные контура.

8.4 РОЗЖИГ

Режим РОЗЖИГ предназначен для автоматического розжига топки в котле. Общая длительность процесса зависит от настроек контроллера, а также от того, в

каком состоянии находился котёл перед розжигом. В режиме розжига происходит включение нагревательного элемента перед подачей дополнительной порции топлива в течение времени, указанного параметром *Время разогрева* и увеличение мощности наддува.

Все параметры, влияющие на процесс розжига, сгруппированы в меню:

Сервисные настройки → Настройки горелки → Розжиг

Фазы процесса розжига:

1 это тест возгорания. He появляется при первом розжиге, только простой. после режима Включается вентилятор С мощностью заданной параметром Надув в розжиге. Подаётся малое количество топлива, 20% основной дозы. Если за время, заданное параметром теста возгорания, от момента включения вентилятора пламя достигнет значения Обнаружения пламени с учётом Задержки затухания пламени, то процесс розжига закончится - контроллер перейдёт режим РАБОТА. Если условия пламени обнаружения не выполнены, тогда контроллер пробует очистить разжечь котёл снова.

Фаза 2 - это розжиг. Топка чистится с помощью вентилятора, с мощностью Надув очистки и работы подвижной колосниковой решётки. В некоторых случаях, контроллер увеличивает время очистки розжигом, чтобы убедиться, что в горелке нет тлеюших частиц не догоревшего например, после отключения топлива, питания. Это необходимо для уменьшения риска скопления легко воспламеняющихся газов в камере сгорания котла. Вместе с топкой чистится, также теплообменник.

Обнаружение пламени производится на основании показаний оптического датчика, установленным в горелке.

Дополнительный режим работы между РОЗЖИГ РАБОТА режимами И это СТАБИЛИЗАЦИЯ. В этом режиме контроллер старается обеспечить стабилизацию пламени и тем самым наиболее эффективный розжиг топки. Параметр Время стабилизации определяет время стабилизации пламени в режиме



розжига. После стабилизации пламени контроллер переходит в режим РАБОТА. удался, розжиг не происходят

дальнейшие попытки розжига топки. На


экране отображаются цифры символа 🛩



После трёх неудачных попыток, подаётся сигнал тревоги Неудачная розжига. Работа котла в этом случае останавливается. Нет возможности автоматического продолжения работы котла требуется вмешательство После обслуживающего персонала. устранения отсутствия причин возможности розжига, котел следует запустить снова.

8.5 **РАБОТА**

Вентилятор работает непрерывно изменяемой мощностью наддува. Подача циклически. топлива включается состоит из времени работы подачи и времени перерыва в подаче.

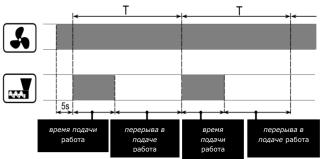

Параметр Время цикла в режиме РАБОТЫ находится в меню:

Сервисные настройки → Настройки горелки

Параметрами, связанными С режимом РАБОТА, являются: время работы подачи и мошность наддува, расположенные меню:

Настройки Регулирование котла мощности

8.6 Режим регулирования

Контроллер имеет два режима регулирования котла: горелки Стандартный, Fuzzy logic.

Настройки котла Режим регулирования

Работа в стандартном режиме

Если температура котла достигнет заданного значения, то контроллер перейдёт в режим НАДЗОР.

Контроллер автоматически постепенно уменьшат мощность котла по мере приближения температуры к заданному значению.


Определены уровня мощности: три Максимальная/Промежуточная/Минимальн ая мошность котла.

Каждому из трёх уровней мощности можно присвоить отдельное время подачи топлива мощность наддува, что фактическом отражается на уровне мощности котла. Параметры уровней мощности доступны в меню:

Настройки котла → Регулирование мощности

Контроллер определяет мощность горелки, с которой в данный момент будет работать котёл, зависимости заданной температуры котла И определённых гистерезисов Промежуточная мощность-Гистерезис Г2 и Мощность мин Гистерезис Г1.

Существует возможность такой настройки значений Н1 и Н2, чтобы регулирование происходило без промежуточной мощности, т.е. переход с Макс. на Мин. с пропуском мощности Промежуточная.

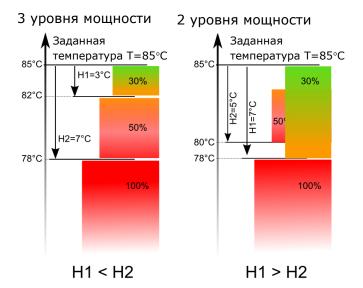

Работа в режиме Fuzzy Logic

В режиме Fuzzy Logic контроллер автоматически определяет мощность горелки, с которой котёл будет работать

f plum HVAC

так, чтобы поддерживать температуру котла на заданном уровне. Контроллер пользуется теми же определёнными уровнями мощности, что и в Стандартном режиме. Для этого режима не нужно настраивать параметры *H2* и *H1*.

Режим Fuzzy Logic, В отличие ОТ Стандартного, не имеет такого недостатка, при котором заданная температура котла будет достигнута вследствие ошибочного подбора Н2 и Н1. Кроме того, он позволяет быстрее дойти до заданной температуры. Кроме того, он позволяет быстрее дойти до заданной температуры Дополнительно, можно настроить диапазон мощности работы котла в режиме FL, настраивая параметры Мин/Макс мощность котла FL.

акі коі рез

Внимание: если котёл работает без аккумулирующего буфера, а контроллер будет переключён в режим ЛЕТО, то рекомендуется, чтобы Контроллер работал в Стандартном режиме.

После превышения заданной температуры котла на 5 градусов контроллер переходит в режим НАДЗОР.

8.7 НАДЗОР

В режиме НАДЗОР вентилятор и шнек включаются циклически с большими промежутком времени, чем в режиме РАБОТА. Это нужно только для поддержания пламени в топке.

Параметры НАДЗОР сгруппированы в меню:

Сервисные настройки ightarrow Настройки горелки ightarrow Надзор

Параметры режима НАДЗОР следует настроить согласно рекомендациям производителя котла/горелки. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы пламя в топке не погасло во время простоев котла (в то же время, она не разгораться слишком должна сильно, поскольку это приведёт к повышению температуры котла).



Параметры должны быть подобраны таким образом, чтобы температура котла в этом режиме

постепенно понижалась. Неправильные настройки могут привести к перегреву котла.

Максимальное время работы котла в режиме надзора определено в параметре Время надзора. Если по прошествии этого времени, с момента перехода Контроллера в режим надзор, не возникнет необходимость повторной работы котла, то Контроллер начнёт процесс тушения котла.



Если значение параметра *Время* HAJSOP = 0 Контроллер игнорирует режим HAJSOP и сразу переходит в режим ТУШЕНИЯ.

8.8 ТУШЕНИЕ

В режиме ТУШЕНИЯ происходит дожигание остатков пеллет и подготовка котла к остановке или выключению.

Все параметры, влияющие на процесс тушения, сгруппированы в меню:

Сервисные настройки — Настройки горелки → Тушение

Контроллер останавливает подачу топлива производит, циклически, продувку согласно настройкам параметра Время/Перерыв продувки гашения в целях полного выгорания После топлива. значения снижения пламени ниже параметра Порог конца догорания, происходит переход в режим Гашения, в котором по истечении времени гашения контроллер выключит котёл (СТОП), но управление работой насосов ЦО и ГВС будет работать нормально.

8.9 ОЧИСТКА

Контроллер позволяет очистить топку от золы, возникающих в процессе горения. Для этого Контроллер использует вентилятор и механизм очистки установленный производителем котла.

Параметры, влияющие на очистку, в меню:

Настройки котла

И

Сервисные настройки — Настройки горелки → ОЧИСТКА

Очистка топки выполняется в режиме РОЗЖИГ и ТУШЕНИЕ. В случае, когда котел находится, в течение длительного

plum H V A C

времени, в режиме РАБОТА или НАДЗОР, онжом запустить очистку топки интенсивностью заданной параметре В

Интенсивность очистки.

Очистка Параметром горелки устанавливается максимальное время работы горелки без очистки. Это время работы горелки, по истечении которого происходит автоматическое гашение, очистка и повторный розжиг горелки.

8.10 ОЖИДАНИЕ

В режиме ОЖИДАНИЕ происходит гашение ожидание сигнала для начала котла и повторного нагрева.

Сигналом для начала нагрева может быть:

- Снижение заданной температуры котла заданной температуры, уменьшенной на значение гистерезиса котла (Гистерезис котла),
- При конфигурировании работы котла с буфером снижение верхней температуры буфера заданного значения ниже (Температуры начала нагрева буфера).

8.11 колосник

Контроллер имеет режим работы на колосниковой решётке с ручной загрузкой топлива.

Шнек выключён, работает только Переключение вентилятор. между работы режимами Горелкапеллет/Колосник-дерево можно произвести в меню:

Настройки котла → Источник тепла

Значение мощности вентилятора для работы на колосниковой решетке значительно отличается ОТ мощности работе с вентилятора при горелкой. Остальные параметры находятся в меню:

Сервисные настройки Настройки горелки → Решётка

режиме работы с решёткой может "Нет топлива". появиться сигнал Этот сигнал появится случае, если температура котла упадет ниже значения параметра Температура включения насоса ЦО а затем в течение 10 минут она не повысится.



Переключение между режимам ГОРЕЛКА/КОЛОСНИК работы

может осуществляться с помощью веб-модуля ecoNET, однако только после полного прогорания топлива на колосниковой решетке.

Для переключения необходимо выключить включить и Контроллер, кликнув поле "Режим работы" закладке "Текущие данные".

8.12 Настройки горячего водоснабжения ГВС

Контроллер регулирует температуру резервуара ГВС, если подключен датчик температуры ГВС. Когда датчик отключен, в главном окне появляется информация об отсутствии этого датчика. При помощи параметра

Настройки ГВС → Режим работы насоса ГВС пользователь может:

- отключить нагрев резервуара, параметр Выключен,
- настроить приоритет ГВС параметром Приоритет тогда насос ЦО выключается, чтобы быстрее нагреть резервуар ГВС,
- настроить параллельную работу насосов ЦО и ГВС параметром Без приоритета.

Настройка заданной 8.13 температуры ГВС

температуру Заданную ГВС онжом настроить, войдя в меню:

Настройки ГВС Заданная температура ГВС

8.14 Гистерезис бойлера ГВС

Ниже температуры Заданная температура ГВС - Гистерезис бойлера ГВС включится насос ГВС для нагрева бойлера ГВС.



При настройке небольшого значения гистерезиса насос ГВС будет запускаться быстрее после снижения температуры ГВС.

8.15 Дезинфекция резервуара ГВС

Контроллер имеет функцию автоматического периодического подогрева бойлера ГВС до температуры 70°C. Это производится с целью удаления

plum HVAC

бактериальной флоры (легионеллы) из бойлера ГВС.



Следует уведомить домочадцев о факте включения функции дезинфекции, поскольку возникает угроза ошпаривания горячей водой

Один раз в неделю, в ночь с воскресенья на понедельник в 02:00 Контроллер повышает температуру бойлера ГВС. По прошествии 10 минут поддержания бойлера в температуре 70°С насос ГВС выключается, а котёл возвращается к нормальной работе. Не следует включать функцию дезинфекции при выключенной эксплуатации ГВС.

8.16 Управление рециркуляционным насосом ГВС

Настройки рециркуляционного насоса ГВС находятся в:

Настройки ГВС → Ночные снижения рецирк. насоса

ν

Сервисные настройки → Настройки ЦО и ГВС

Настройки управления рециркуляционным насосом аналогичны настройкам ночных снижений. В выбранном временном диапазоне рециркуляционный насос выключен. В остальном диапазоне насос включается на Время работы рециркуляционного насоса каждое Время ожидания циркуляционного насоса.

8.17 Включение функции ЛЕТО

Чтобы включить функцию ЛЕТО, позволяющую нагревать бойлер ГВС летом без необходимости нагрева системы центрального отопления, следует установить параметр *Режим Лето* на *Лето*.

Лето/Зима → Режим Лето



В режиме Лето все отопительные контура могут быть выключены, поэтому перед его включением необходимо убедиться, что котёл не будет перегреваться.

Режим ЛЕТО может включаться автоматически, в зависимости от показаний датчика наружной

температуры. Для включения данной функции необходимо в меню выбрать режим Авто:

Лето/Зима → Режим Лето → Авто

Если автоматический режим Лето включён, то есть возможность установить значение температуры выше которой режим Лето включится (Температура включения режима Лето) и также выбрать значение температуры ниже которой режим Лето выключится автоматически (Температура выключения режима Лето).

8.18 Настройки контура смесителя

Настройки смесителя находятся в меню: **Настройки смесителя 1**

Настройки для остальных смесителей находятся на очередных позициях меню и одинаковы для всех контуров.

Настройки смесителя без датчика наружной температуры

Необходимо, вручную установить нужную температуру воды в отопительном контуре смесителя с помощью параметра Заданная температура смесителя, например, на значение 50°С. Значение температуры должно быть подобрано таким образом, чтобы комнатная температура удерживалась на заданном уровне.

После подключения комнатного термостата следует настроить значение снижения заданной температуры смесителя срабатывания термостата (параметр Комнатный термостат смесителя), например, на значение 5°C. Это значение подобрать нужно опытным путём. термостатом быть Комнатным может традиционный термостат (с замыкающей/ размыкающей контактной группой) или комнатная панель управления с функцией После термостата. срабатывания термостата заданная температура контура смесителя снижается, что при правильном подборе значения снижения заданной температуры приведёт замедлению К повышения температуры в отаплтваемом помещении.



• Настройки смесителя с датчиком наружной температуры без комнатной панели

Установить параметр *Погодозависимое* управление смесителя на включён. Выбрать кривую нагрева. С помощью параметра *Параллельное* смещение кривой настроить заданную комнатную температуру по формуле:

Заданная комнатная температура = 20°C + параллельное смещение кривой нагрева. Пример:

Чтобы получить комнатную температуру 25°С, значение параллельного смещения кривой нагрева должно быть установлено на 5°С. Чтобы получить комнатную температуру 18°С, значение параллельного смещения кривой нагрева должно быть установлено на -2°С.

данном случае можно подключить комнатный термостат, который нивелировать неточность подбора кривой нагрева в случае, если значение кривой нагрева будет выбрано слишком большим. Тогда следует установить значение снижения заданной температуры смесителя от термостата, например, на значение 2°C. После размыкания термостата, контактов заданная контура смесителя температура будет понижена, что в свою очередь замедлит повышение температуры в отапливаемом помещении.

Настройки смесителя с датчиком наружной температуры, а также комнатной панелью

Установить параметр *Погодозависимое управление смесителя* на включён. Выбрать кривую нагрева.

Комнатная панель автоматически смещает кривую нагрева в зависимости от заданной комнатной температуры. Контроллер принимает за основу расчётов, заданной температуры в помещении 20°C, например, для заданной комнатной температуры = 22°C Контроллер сместит кривую нагрева 2°C, на для заданной комнатной температуры = 18°C Контроллер сместит кривую нагрева на -2°C. В некоторых случаях, может возникнуть необходимость отрегулирования смещения кривой нагрева.

В этом случае комнатная панель может:

- понижать на постоянное значение заданную температуру смесительного контура, когда заданная температура в помещении будет достигнута, аналогично, как описано в предыдущем пункте (не рекомендуется), или
- автоматически, непрерывно корректировать заданную температуру смесительного контура.

<u>Не рекомендуется использовать обе</u> возможности одновременно.

Автоматическая корректировка комнатной температуры производится по формуле:

Корректировка = (Заданная комнатная температура – измеренная комнатная температура) x коэффициент комнатной температуры /10

Пример:

Заданная температура в отапливаемом помещении (установленная на комнатной панели) = 22°С. Измеренная температура в помещении (на комнатной панели) = 20°С. Коэффициент комнатной температуры = 15.

Заданная температура смесителя повысится на $(22^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}) \times 15/10 = 3^{\circ}\text{C}$. Необходимо найти правильное значение параметра Коэффициент комнатной Чем больше температуры. значение коэффициента, тем больше корректировка заданной температуры котла. При на значение "0" установке заданная температура смесителя не корректируется. Внимание: установка слишком высокого значения коэффициента комнатной температуры, может вызвать циклические колебания комнатной температуры!.

8.19 Погодозависимое управление

В зависимости то внешней температуры воздуха, автоматически могут управляться как заданная температура котла, так и заданные температуры контуров смесителей. При правильном подборе кривой нагрева, температура контуров рассчитывается автоматически зависимости ОТ значения внешней температуры воздуха. Благодаря этому,




температура в помещении удерживается на заданном уровне, независимо от температуры воздуха снаружи.

Внимание: в процессе выбора правильной следует кривой нагрева исключить влияние комнатного термостата на работу контроллера (независимо τοгο, подключён комнатный термостат или нет) при помощи установки параметра для контура смесителя: Настройки смесителя 1 -> Комнатный термостат **cmec.** = 0.

Если подключена комнатная панель, то временно необходимо установить параметр Коэффициент комнатной температуры = 0. Указания для правильного выбора кривой нагрева:

•	тёплый пол	0,2 -0,6
•	радиаторы	1,0 - 1,6
•	котёл	1,8 - 4

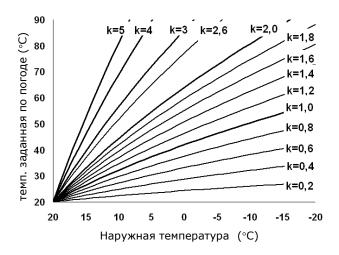

<u>Советы по выбору правильной кривой</u> нагрева:

- если при понижающейся внешней температуре воздуха, температура в помещенияи повышается, то значение выбранной кривой нагрева слишком высоко,
- если при понижающейся внешней температуре воздуха, понижается, также температура помещения, то значение выбранной кривой нагрева слишком низко,
- если во время морозной погоды комнатная температура надлежащая, а во время потепления слишком низкая, то рекомендуется увеличить параметр Параллельное смещение

- *кривой нагрева* и выбрать более низкую кривую нагрева,
- если во время морозной погоды комнатная температура слишком низкая, а во время потепления слишком высокая, то рекомендуется уменьшить параметр Параллельное смещение кривой нагрева и выбрать более высокую кривую нагрева.

В плохо утеплённых зданиях необходимо выбирать кривую нагрева с более высоким значением, а для зданий с хорошим утеплением значение кривой нагрева будет более низким.

Заданная температура, рассчитанная согласно кривой нагрева, может быть уменьшена или увеличена контроллером в случае, если она выходит за рамки ограничений температур для данного контура.


8.20 Описание настроек ночного снижения

 Снижения ночные для контуров отопления, бойлера ГВС, рециркуляционного насоса

контроллере встроена возможность настройки графиков снижения заданной температуры котла, нагревательных контуров, резервуара горячего водоснабжения И работы рециркуляционного насоса. График позволяет установить значение снижения заданной температуры в определённый период времени - например, ночью, или когда пользователь находится вне обогреваемого помещения (например, выход домочадцев на работу или в школу). Благодаря этому заданная температура понижаться автоматически потери теплового комфорта при низком потребления топлива. Снижение заданной температуры ПО расписанию сигнализируется значком: ↓ В главном окне экрана. Необходимо настроить значение снижения заданной температуры параметром Снижение, а так же начало и конец временного отрезка в меню График. снижения запрограммировать для будней, субботы и



воскресенья. Временные интервалы в течение 24 ч установлено, что 30мин.



• Ночные снижения котла

Даёт возможность запрограммирования графика снижений заданной температуры котла в дни рабочие, субботы и воскресенья. В определенные интервалы времени котел работает.

8.21 Конфигурация уровня топливаОписание работы

Контроллер рассчитывает уровень топлива на основе его текущего потребления. Заводские настройки не всегда будут соответствовать реальному потреблению топлива данным котлом, поэтому для правильной работы этот метод нуждается в калибровке уровня пользователем контроллера.

• Калибровка

Засыпать топливный бункер до уровня, соответствующего максимальной загрузке 100%, после чего установить значение параметра:

Настройки котла \to Уровень топлива \to Калибровка уровня топлива \to Уровень топлива 100%

Признаком процесса калибровки является надпись калибровка в окне Уровень топлива. Необходимо постоянно контролировать понижающийся уровень топлива в бункере. Когда уровень снизится до минимума, следует установить значение параметра:

Настройки котла \to Уровень топлива \to Калибровка уровня топлива \to Уровень топлива 0%

Если правильно введены параметры Производительность подачи и Ёмкость бункера, расположенные в: Сервисные настройки \rightarrow Настройки горелки \rightarrow Работа, то процесс калибровки можно не производить.

• Включение указателя уровня топлива

Чтобы включить отображение уровня топлива, следует установить значение параметра


Настройки котла ightarrow Уровень топлива ightarrow Сигнал тревоги

На значение более нуля, например, 10%. Нажимая на левое или правое окна в главном окне, можно выбрать указатель уровня топлива.

Подсказка: уровень топлива можно также увидеть на комнатной панели. Внимание: комнатная панель не является стандартным оснащением контроллера.

• Эксплуатация указателя уровня топлива

Каждый раз после засыпания топливного резервуара до максимального уровня следует нажать и удерживать на экране контроллера в главном окне Уровня топлива, до появления сообщения:

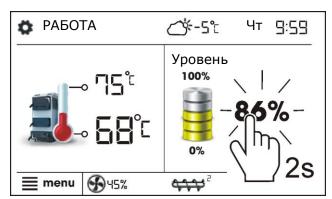

"Установить уровень топлива на **100%".** После выбора и подтверждения «ДА» уровень топлива будет установлен на 100%.

Внимание: Топливо может досыпаться в любой момент, т.е. не нужно ждать полного опорожнения топливного резервуара. Однако топливо следует досыпать всегда до уровня резервуара, соответствующего 100%, и устанавливать этот уровень на контроллере.

8.22 Тест производительности подачи

Существует возможность проведения *Тест производительности подачи* в течение времени, заданного в параметре *Тест производительности времени*. После этого

f plum HVAC

времени нужно взвесить топливо и введите значение в *Масса топлива*. Снимите элластичную гофру с горелки и направьте ее в полиэтиленовый мешок. После этого запустите тест **Настройки котла** \rightarrow **Регулировка мощности-Питатель**

и после его окончатия произведите взвешивание его содержимого. Полученные результаты необходимо записать в контроллер в параметр *Масса топлива*.

8.23 Информация

Меню *Информация* позволяет просмотреть измеряемые температуры и проверить которые из устройств в данный момент включены.

После подключения расширяющего модуля, активизируются окна информации о дополнительных смесителях.

8.24 Ручное управление

контроллере возможность имеется ручного включения исполнительных устройств, например, насосов, механизмов очистки, вентиляторов. подачи и Это проверить позволяет исправность и правильное подключение данных устройств.



Внимание: Вход в меню ручного управления возможен только в режиме "STAND-BY", т.е. когда котел выключен.



Внимание: долговременное включение вентилятора, подачи или другого исполнительного устройства может привести к опасной ситуации и повреждению контроллера.

8.25 Меню избранное

В нижнем сегменте экрана находится кнопка , куда можно поместить любой из выбранных пунктов из Меню путем нажатия и удержания в течении нескольких секунд с последующим подтверждением. Чтобы удалить выбранный пункт из Меню избранного, следует, находясь в Меню избранное,

удерживать выбранный значок, а затем подтвердить желание удаления.

8.26 Работа с комнатной панелью

Контроллер может работать одновременно с тремя комнатными панелями или комнатными термостатами. Вы можете выбрать:

- Беспроводной комнатная панель eSTER_x40 с функцией комнатного термостата,
- Беспроводная комнатная панель eSTER_x80 с функцией комнатного термостата,
- ecoSTER TOUCH проводная комнатная панель с функцией комнатного термостата. Комнатный термостат и комнатная панель одновременно предоставляют полезную информацию, в том числе: информацию об уровне топлива, состоянии горелки, сигналах тревоги. Позволяет устанавливать параметры контроллера, его работы, также служит режимы дополнительной панелью управления котлом.

8.27 Модуль есоNET300

Контроллер может работать с интернет модулем ecoNET300. Он дает возможность просмотра текущих параметров управление регулятором on-line через сеть WiFi С помощью сервиса www.econet24.com через браузер или использовать удобную программу ecoNET24 apk/app для смартфонов, которую можно бесплатно скачать через QR код внизу.

ecoNET24.apk



https://play.google.com/store/search?q=eco net24%20plum&c=apps&hl=pl



ecoNET24.app



https://apps.apple.com/pl/app/econet24/id6 450500291?l=pl

8.28 Описание сигналов тревоги

Список аварийных кодов контроллера, отображаемых на комнатным термостате eSTER_x40.

01	Превышение макс. температуры котла
02	Превышение макс. температуры горелки
03	Повреждение датчика темп. котла
04	Повреждение датчика темп. шнека
05	Неудачная попытка розжига
06	Перегрев горелки, контакт разомкнут СТБ

8.29 Превышение макс. темп. котла

Защита от перегрева котла происходит в два этапа. В первую очередь, т.е. после превышения температуры предварительного охлаждения котла (по умолчанию 90°C), Контроллер пытается снизить температуру котла путём сброса избытка тепла в бойлер ГВС, а также, открыв привод смесителя (только тогда, когда Контур смесителя = Включён ЦО). Если температура котла снизится, то Контроллер возвращается в нормальный режим работы. Если же температура дальше будет повышаться (достигнет 95°C), то произойдёт отключение питания шнека и вентилятора, а также включится тревоги перегрева сигнал котла звуковой сигнализацией. Если во время сигнала перегрева котла, температура, измеренная датчиком ГВС превысит значение Макс. Температура ГВС то насос ГВС отключится. Это предохраняет пользователей горячего водоснабжения от ошпаривания. Сигнал можно выключив и выключив Контроллер.



Внимание: установка датчика температуры котла вне водяного

теплообменника, например на выходном патрубке, может привести к более позднему обнаружению перегрева котла.

8.30 Превышение макс. температуры шнека

Сигнал появится после превышения температуры горелки свыше сервисного параметра горелки. Если Макс. темп. температура горелки возрастет свыше значения, контроллер начнет процедуру гашения. Сигнал тревоги можно отменить, подтвердив данную тревогу или выключением включением И контроллера.

Отмена сигнала тревоги возможна только после снижения температуры шнека и перезапуска контроллера.



Функция защиты от пожара шнека отключается, если отключён или повреждён датчик температуры шнека.



Функция защиты от пожара шнека отключается, если отключено питание контроллера.



Контроллер не может использоваться в качестве единственной защиты от пожара шнека. Необходимо использовать дополнительную защитную автоматику.

8.31 Повреждение датчика температуры котла

Сигнал тревоги появится, если датчик повреждён температуры котла или измерительный диапазон превышен датчика. После появления сигнала, включается насос котла, ГВС и насос смесителя, для быстрого охлаждения котла. Отмена сигнала тревоги производится путём выключения включения контроллера. Необходимо, проверить датчик и при необходимости произвести замену.

8.32 Повреждение датчика температуры шнека

Сигнал тревоги появится, если датчик температуры шнека повреждён или превышен измерительный диапазон

f plum HVAC

датчика. Отмена сигнала тревоги производится путём выключения и включения контроллера. Необходимо, проверить датчик и при необходимости произвести замену.

8.33 Перегрев котла разомкнут контакт STB

Сигнал тревоги появится после срабатывания независимого термостата безопасности предохраняющим котел от произойдет перегрева И выключение горелки. После снижения температуры котла необходимо снять ограничительную накладку STB и нажать кнопку рестарта. Ошибку можно удалить путем выключения и повторного включения контроллера.

8.34 Неудачная попытка розжига котла

Сигнал тревоги появится после третьей неудачной попытки розжига горелки.В этом случае выключаются все насосы, для предотвращения чрезмерного охлаждения котла.

Удаление ошибки происходит через нажатие сенсорной кнопки, либо после повторного включения контроллера. Причинами этой ошибки могут быть, несправная свеча розжига или отсутствие топлива в резервуаре.

8.35 Отсутствие связи

Пульт управления подключается к силовому модулю с помощью цифрового канала связи RS485. В случае повреждения провода данного соединения на экране будет показана надпись "нет связи". Контроллер в этом случае работает нормально с ранее запрограммированными параметрами.

Необходимо проверить кабель, соединяющий панель управления с модулем и в случае необходимости заменить.

9 Дополнительные функции

9.1 Отключение электропитания

После непродолжительного отключения электропитания и показаниях оптического датчика выше установленного значения порога обнаружения пламени контроллер

автоматически переходит в режим Работа. Если значение пламени ниже порога обнаружения контроллер переходит в режим Тушения и Очистки с последующим розжигом. Функцию автоматического перехода можно отключить в сервисном меню, тогда контроллер будет всегда переходить в Тушения и Очистки с последующим розжигом.

9.2 Защита от замерзания

Когда температура котла упадет ниже 5°С, тогда насос котла принудительно включается для циркуляции, что позволит отсрочить время замерзания, однако при очень низких температурах или отсутствии электричества это функция не обеспечит защиту системы от замерзания. Аналогично включается насос ГВС.

9.3 Функция защиты насосов от заклинивания

Контроллер исполняет функцию защиты насосов котла, ГВС от заклинивания. Для этой цели насосы периодически включаются (каждые 167 ч на несколько секунд). Это защищает насосы заклинивания вследствие образования котлового камня. Поэтому во время перерыва в эксплуатации котла питание контроллера должно быть включено и он должен находится в режиме Стоп.

9.4 Замена сетевого предохранителя

Сетевой предохранитель расположен в корпусе контроллера. Замену предохранителя должен производить специалист С соответствующей квалификацией, после отключения сетевого питания. Необходимо использовать плавкие, керамические предохранители 5х20 мм с номинальным током 6,3 А.

9.5 Замена панели управления

Не рекомендуется заменять саму панель управления, поскольку программа на панели должна быть совместима с программой в основном модуле контроллера.

fplum HVAC

10 Зонд лямбда λ

Производительность горелки можно увеличить с помощью подключения дополнительного модуля лямбда - зонда. Работу зонда следует включить в меню:

Сервисные настройки → Настройки горелки → Зонд Лямбда

Если параметр Работа с зондом Лямбда установлена на Включить, то контроллер работать С использованием будет показаний зонда лямбда. Объем воздуха, подаваемого в топку, будет автоматически таким подбираться образом, чтобы получить заданное содержание кислорода в продуктах сгорания. Если этот параметр будет установлен на Выключить, показания зонда лямбда не будут влиять на работу контроллера. Заданные значения кислорода для отдельных мощностей горелки вводятся в меню:

Настройки котла → **Регулирование** мощности

Описание остальных параметров, связанных с зондом лямбда: Параметр корректировки Диапазон наддува определяет допустимый диапазон изменения мощности наддува при работе с использованием зонда лямбда. Параметры Динамика и Время реакции влияют на скорость регулирования объема кислорода заданного продуктах сгорания до значения, также на стабильность а поддержания содержания кислорода в продуктах сгорания. Не рекомендуется изменять данные параметры, если скорость регулирования и стабильность поддержания заданного значения кислорода находится на ожидаемом уровне.

После длительного использования зонда может стать необходимой периодическая калибровка его показаний. Для проведения калибровки зонда следует сначала погасить котел. Чтобы калибровка прошла правильно, топливо в котле должно быть полностью погашено. Для запуска калибровки предназначен Настройки котла параметр:

Калибровка зонда лямбда

Процесс калибровки длится около 8 минут.



ecoMAX362



11 Гидравлические схемы

Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального отопления и предназначена только для просмотра.

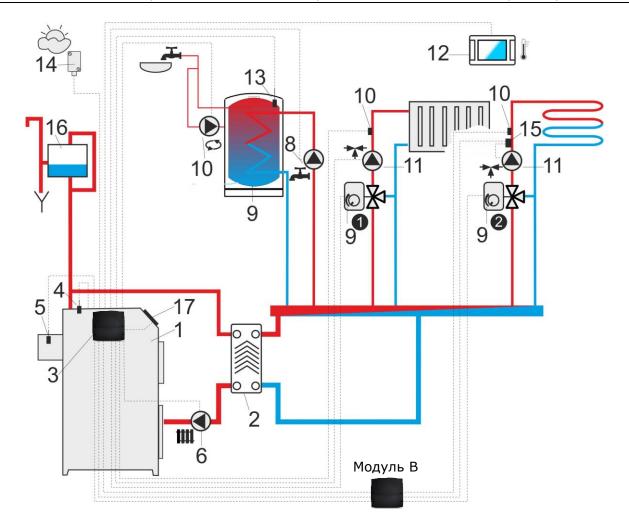


Схема с двумя смесительными контурами и с бойлером ГВС: 1 – котёл, 2 – теплообменник, 3 – контроллер, 4 – датчик температуры котла, 5 – датчик температуры уходящих газов, 6 - насос котла, 8 – насос горячего водоснабжения, 9 - привод смесительного клапана, 10 – датчик температуры контура смесителя, 11 – насос смесителя, 12 – комнатная панель с функцией комнатного термостата, 13 – датчик температуры горячего водоснабжения, 14 – датчик наружной температуры, 15 – независимый термостат предохраняющий насос смесителя, 16 – расширительный бак, 17 – панель.

Рекомендуемые настройки:

Параметр	Настройка	меню
Температура включения насоса ЦО	55°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки ЦО и ГВС
Насос ЦО = насос котла	ДА	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки ЦО и ГВС
Управлением смесителем 1	включено ЦО	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1
Макс. заданная темп. смесителя 1	70°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1
Кривая нагрева смесит. 1	0.8 - 1.4	Настройки смесителя 1
Погодное управ. смесит. 1	включено	Настройки смесителя 1
Выбор термостата смесителя 1	ecoSTER T1	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ $ ightarrow$ Настройки смесителя 1
Управлением смесителем 2	Включен пол	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 2
Макс. заданная темп. смесителя 2	45°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 2
Кривая нагрева смесителя 2	0.3 - 0.8	Настройки смесителя 2
Погодозав. управление смесителя 2	включено	Настройки смесителя 2



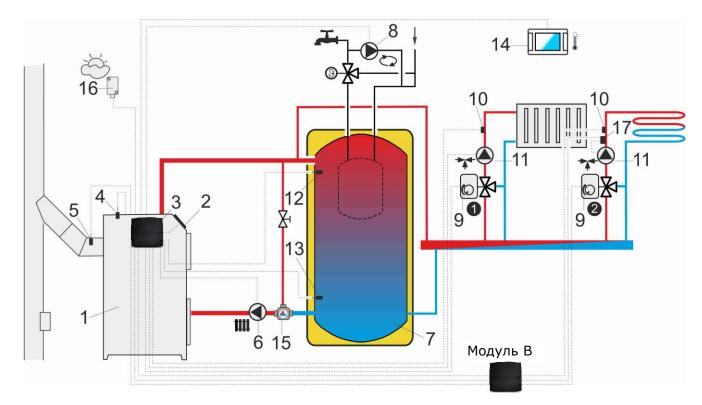


Схема с тепловым буфером: 1 – котёл, 2 – панель, 3 – контроллер, 4 – датчик температуры котла, 5 – датчик температуры уходящих газов, 6 - насос котла, 7 – тепловой буфер, 8 – циркуляционный насос, 9 - привод смесительного клапана, 10 – датчик температуры контура смесителя, 11 – насос смесителя, 12 – датчик верхней температуры буфера, 13 – датчик нижней температуры буфера, 14 – комнатная панель с функцией комнатного термостата, 15 – трёхходовой термостатический клапан для защиты возврата, 16 – датчик наружной температуры.

Предлагаемые настройки:

Параметр	Настройка	МЕНЮ
Заданная температура котла	80°C	Настройки котла
Мин. заданная температура котла	75°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки котла
Температура подключения насоса ЦО	55°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки ЦО и ГВС
Управление буфером	включена	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ настройки буфера
Температура начала загрузки буфера	50°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ настройки буфера
Температура окончания загрузки буфера	75°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ настройки буфера
Управлением смесителем 1	включено ЦО	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1
Макс. заданная темп. смесителя 1	70°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1
Кривая нагрева смесителя 1	0.8 - 1.4	Настройки смесителя 1
Погодозавис. управление смесителя 1	включено	Настройки смесителя 1
Выбор термостата смесителя 1	ecoSTER T1	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ $ ightarrow$ Настройки смесителя 1
Управлением смесителем 2	Включён пол	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 2
Макс. заданная темп. смесителя 2	45°C	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 2
Кривая нагрева смесителя 2	0.3 - 0.8	Настройки смесителя 2
Погодозавис. управление смесителя 2	включено	Настройки смесителя 2



12 Технические параметры

12 Технические	параметры
Питание	230 В~, 50 Гц
Ток потребляемый	0,06¹ A
контроллером	0,00 A
Максимальный	
номинальный ток	5 (5) A
исполнительного модуля	
Класс защиты	IP 20
контроллера	
Внешняя температура	050°C
Температура хранения	-15+65°C
Относительная	585%, без конденсации
влажность	водяного пара
Диапазон измерения	·
температуры датчиков	-40+110°C
CT10	
Диапазон измерения	
температуры датчиков	0300°C
CT2S	0.1300 0
Диапазон измерения	
температуры датчиков	-40+40°C
СТ10-Р	101 10 C
Точность измерения	
температуры датчиками	±2°C
СТ10 и СТ10-Р	12 C
СПОИСПОТ	RIGHTORI IO COLICIIMO
	Винтовые, сечение провода до 2,5 мм², со
	стороны высокого.
Зажимы	напряжения.
	Винтовые, сечение
	провода до 1,0 мм², со
	стороны управляющих
	сигналов. PN-EN 60730-2-9
Стандарты	PN-EN 60730-2-9 PN-EN 60730-1
V пасс программного	FIV-LIV 00730-1
Класс программного обеспечения	Α
ООССПЕЧЕНИЯ	Для встраивания в
Класс защиты	приборы класса I
	2 степень
Степень загрязнённос	загрязнённости:
Степень загрязпеннос	PN-EN 60730-2-9
Питание панели: Т4, Т4	114 LIN 00/30-2-3
Питание Панели. 14, 14 RT	12 B
Ток потребляемый	0,15 A
Внешняя температура	0,15 A 050°C
Бисшилл температура	
3kban	
Экран	480х272 ріх. с сенсорной
	панелью
Зажимы панели Т4 RT	Винтовые, сечение
	провода до 0,151,5 мм ²
Габаритные размеры	144х97х17 мм
панели Т4	
Габаритные размеры	144х97х20 мм
панели Т4 RT	
Габаритные размеры	234х225х64 мм
модуля	
Замена программы	Только: microSD HC
эамена программы	(макс. 328GB, FAT32)

13 Условия хранения и транспортировки

Контроллер не может подвергаться прямому воздействию атмосферных

¹ Это ток, потребляемый самим контроллер (при подключении 2 силовых модулей и панели). Общее потребление тока зависит от подключённых к контроллера устройств.

условий, т.е. дождя и солнечных лучей. Температура хранения и транспортировки не должна выходить за пределы диапазона -15...+65°C.

Во время транспортировки контроллер не должен подвергаться воздействию вибраций, превышающих вибрации, соответствующие обычным дорожным условиям.

14 Монтаж контроллера

14.1 Условия окружающей среды

В связи с угрозой возникновения пожара и запрещается использовать взрыва, взрывоопасной контроллер во среде (например, угольной пыли и скоплении газов). Кроме того, контроллер не может использоваться В условиях наличия конденсации водного пара и подвергаться непосредственному воздействию воды.

14.2 Требования к монтажу

Контроллер устанавливается квалифицированным персоналом соответствии с действующими нормами и За правилами. ущерб, вызванный несоблюдением действующих правил и инструкции по эксплуатации, производитель ответственности не несёт. Температура окружающей среды поверхности на которой установлен контроллер должна находится в пределах 0...50°С. Устройство имеет двухмодульную конструкцию, в состав которой входит панель управления и исполнительный модуль.


14.3 Установка панели управления


контроллера монтируется помощи монтажной рамки, как показано на рисунке ниже. Следует обеспечить соответствующую термоизоляцию между горячими стенками котла и панелью управления. Во время установки, необходимо придерживаться инструкции ниже.

Панель управления Т4

Сделать отверстие в монтажной поверхности согласно рисунка представленного ниже.



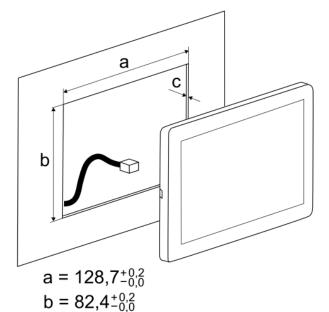

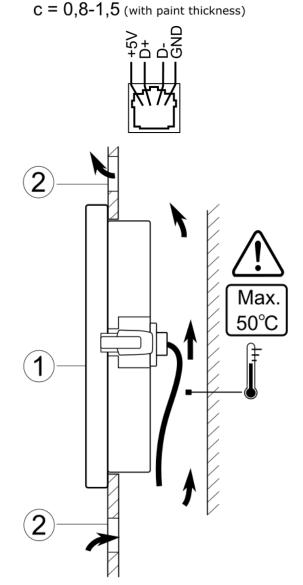


Условия монтажа панели: 1 - панель, 2 - вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха (примечание: отверстия не должны уменьшать требуемый уровень защиты IP, вентиляционные отверстия не требуются, если

не превышена предельная температура панели, вентиляционные отверстия не всегда могут обеспечить поддержание необходимой температуры вокруг панели; в таком случае необходимо использовать другие методы).


Демонтаж панели Т4

Чтобы вынуть панель (1) из корпуса, нужно вставить плоские элементы (2) в указанные прорези, отогнуть защелки корпуса панели, благодаря чему можно вынуть панель.

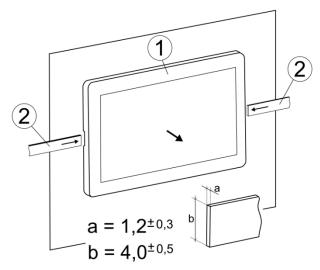


Панель управления T4 RT

Снять монтажную рамку (1) с задней крышки панели управления (2). Рамка держится в корпусе при помощи защелок, можно это сделать при помощи плоской отвертки.




Удалить в четырех местах перфорированные (3) отверстия при помощи острого инструмента.

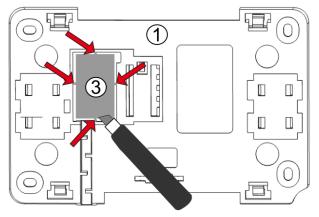

plum HVAC


Подключить разъему (4) провода трансмиссии питания соблюдая и полярность согласано маркировке на (5).Провода панели могут быть проложены под штукатуркой, при необходимо поверхностном монтаже закрепить кабельном канале (6) монтажной рамки. Запрещается прокладывать провода рядом с силовыми устройствами сильным электромагнитным полем.

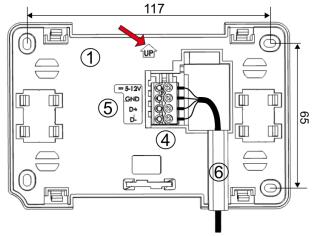

Сделать отверстия в стене и при помощи шурупов закрепить рамку в выбранном месте. Панель крепится к рамке при помощи защелок.

14.4 Монтаж контроллера

Контроллер предназначен для монтажа на плоской поверхности, горизонтальной или вертикальной напр. корпус котла, на стене в котельной. Необходимо обеспечить надежную термоизоляцию между горячими поверхностями котла и корпусом контроллера.

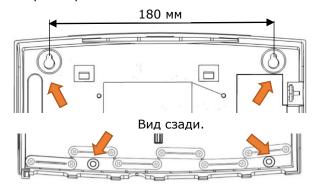

Вид спереди (после снятия крышки зажимов).

После монтажа контроллера необходимо убедится в надежности его крепления.




He допускать попадание открытого пламени из дверцы котла или прямого контакта с продуктами сгорания.

14.5 Подключение электрооборудования



Перед началом монтажа необходимо, обязательно, отключить электропитание и убедится, что клеммы и провода, не находятся под напряжением.

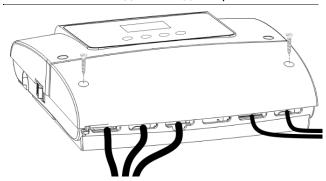

Клеммная крышка контроллера.

Контроллер работает от напряжения питания ~230 В, 50 Гц. Электросеть должна быть:

- трёхпроводной (с защитным проводом РЕ),
- соответствовать действующим нормам,
- оснащенной автоматическим выключателем с током срабатывания І∆п≤30 мА защищающим от поражения электрическим током, и соответствующей правилам противопожарной безопастности.
- при подключении контроллера к генераторам и иным источникам питания могут возникнуть неполадки в работе контроллера и привести к выходу из строя оборудования.

Клеммы L, N, 1-11 предназначены для подключения устройств с сетевым напряжением \sim 230 В. Клеммы 12-25, G2 предназначены для работы с сигнальными проводами (макс.напряжением 15 В)



Подключение высокого напряжения к клеммам 12-25 и разьему G1 выведет устройство из строя и может вызвать поражение электрическим током.



Из соображений безопасности контроллер должен быть подключен к электросети ~230 В с соблюдением порядка подключения фазового провода L и нейтрального N. Убедитесь в том, что провод L с N не был

заменен в электрической системе здания, например, в электрической розетке или распределительной коробке!

К металлической защитной планке (7)

обозначенной символом (должны быть подключены:

- защитные провода всех подключаемых устройств,
- защитный провод питания.




Электрические провода не должны соприкосаться с нагретыми поверхностями котла и особенно с трубой дымохода.

Необходимо обеспечить надежное подключение проводов, убрать провисания, скручивания, ненадежные крепления, позаботиться об исключении напряжений и нагрузок механического характера, вызывающих ослабление контактов и т.п.



С точки зрения на сохранение защиты на уровне IP20 необходимо произвести монтаж всех кабельных держателей, даже если нет в этом видимой необходимости.

Клеммный отсек контроллера:

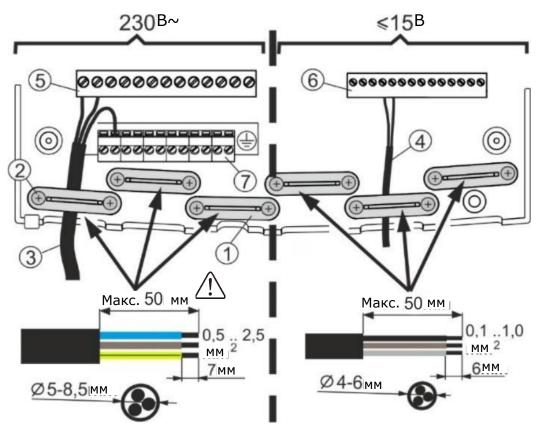

Подключение проводов: 1 –держатель кабеля, 2 – винты держателя, 3 – кабели высокого напряжения (сетевое, $230~B\sim$), 4 – кабели низкого напряжения (сигнальные, ниже 15~B) 5 – клеммы подключения сетевого кабеля $230~B\sim$, 6 – клеммы подключения сигнальных кабелей, 7 – клеммы подключения проводов.




Длина снятия внешней изоляции кабеля не должна превышать 50 мм.



Перед монтажом клеммной крышки необходимо уложить провода таким образом, что бы не допустить повреждения их изоляции углом крышки или винтами крепления. Запрещается скручивать лишние провода и оставлять неподключённые провода внутри контроллера.

В версии с температурным ограничителем STB перед установкой и подключением проводов необходимо вывести капиллярный датчик из корпуса наружу через кабельный выход, как представлено на рисунке ниже.

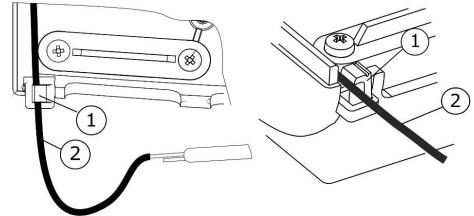

Вывод капиллярного датчика STB: 1 – защелка, 2 –капиллярный датчик ограничителя STB.



Внимание! Запрещается пережимать или загибать под острым углом капиллярный датчик ограничителя температуры STB.



14.6 Электрическая схема

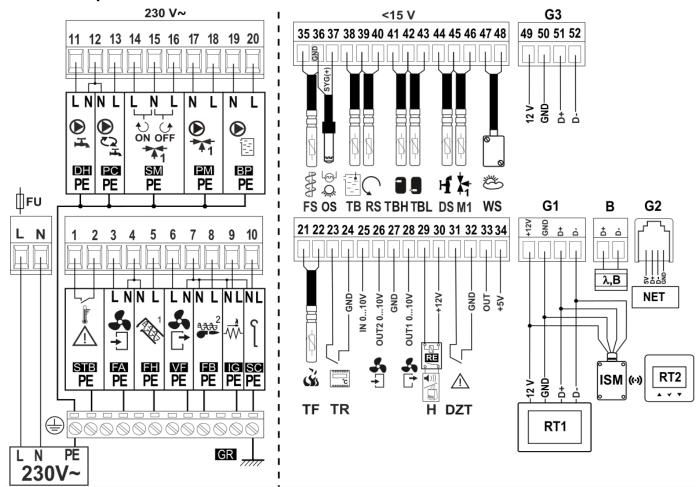


Схема электрических соединений контроллера:

L N PE - сетевое подключение с напряжением 230 B_{\sim} , 50 Γ ц,

GR – заземление,

STB – ограничитель температуры (блокирует работу шнека и вентилятора),

FA – приточный вентилятор,

FH - привод шнека,

VF – вытяжной вентилятор,

FB - шнек подачи,

IG - розжиг,

SC - привод очистки горелки,

DH - насос ГВС,

РС - насос рециркуляции ГВС,

SM - привод смесителя,

РМ - насос смесителя,

ВР – насос котла,

СРU - управление,

TF – датчик температуры продуктов сгорания (ух.газов) тип CT2S,

TR - термостат котла,

H – выход для управления аварийной сигнализацией или резервным котлом (RE: реле 12 B, макс. 80 мA),

DZT - дополнительная тепловая защита типа ДЗТ-1,

RT1 - панель управления,

RT2/ISM - панель управления с термостатом и модуль ISM xSMART,

NET - веб-модуль ecoNET300,

λ – модуль лямбда зонда,

В - модуль ecoMAX360B1,

FS - датчик температуры шнека тип СТ10,

OS – оптический датчик яркости пламени (соблюдайте поляризацию) тип OCP-4,

ТВ - датчик температуры котла тип СТ10,

 ${f RS}$ - датчик температуры защиты обратки тип CT10,

ТВН – датчик верхней температуры буфера тип СТ10,


TBL – датчик нижней температуры буфера тип CT10,

DS - датчик температуры ГВС тип СТ10,

М1 - датчик температуры смесителя тип CT10.

WS - датчик наружной температуры тип CT10-P.



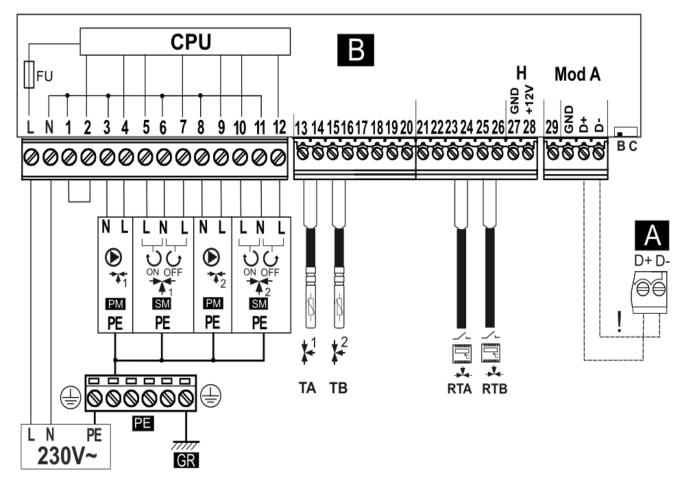

Электрическая схема дополнительного модуля есоМАХЗ60В1:

L N PE - сетевое подключение с напряжением 230 $B\sim$, 50 Γ ц,

GR - заземление,

TA, ТВ - датчики температуры смесителей 1, 2 типа CT10,

RTA, RTB – комнатные универсальные термостаты контуров отопления,

РМ1, РМ2 – насосы смесителей (1, 2),

SM1, SM2 – приводы смесителей (1, 2),

СРU – программируемый микропроцессор,

FU – сетевой предохранитель,

A – главный контроллер,

! – <u>подключать только двухжильным проводом</u> (не подключать четырехжильным проводом, это может привести к повреждению контроллера).



14.7 Подключение датчиков температуры

Контроллер работает исключительно с датчиками типа CT10. Использование других датчиков запрещено!

Провода датчиков можно удлинить проводами с сечением не менее 0,5 мм2, однако общая длина проводов каждого датчика не должна превышать 15 м.

Датчик температуры котла следует установить в гильзе, расположенной в обшивке котла. Датчик температуры резервуара горячего водоснабжения следует установить в термометрической трубе, впаянной в резервуар. Датчик температуры шнека следует установить на поверхности трубы шнека подачи. Датчик температуры резервуара водоснабжения следует установить термометрической трубе, впаянной резервуар. Датчик температуры смесителя лучше всего установить в гильзе (втулке), расположенной в потоке проходящей воды в трубе, но допускается также монтаж датчика "прилегающего" к трубе, при условии применения тепловой изоляции, защищающей датчик вместе с трубой.

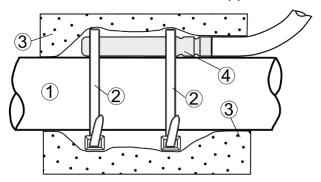


Рис. 1 Крепление датчика температуры, где: 1 - труба, 2 – пластиковый хомут, 3 – термоизоляция, 4 - датчик температуры.

Датчики должны быть надежно прикреплены К измеряемым поверхностям. Необходимо хороший обеспечить контакт между датчиком и измеряемой поверхностью используя термопроводящую пасту. He допускается попадание воды или масла на поверхность датчиков. Кабели датчиков быть должны отделены сетевых проводов. В противном



случае могут появиться ошибочные показания температуры. Минимальное расстояние между этими проводами должно составлять 100 мм.

Не допускайте контакта проводов датчиков с горячими элементами котла и системы отопления. Провода датчиков температуры устойчивы к температуре не свыше 100°С.


14.8 Подключение датчика наружной температуры

Контроллер работает только с датчиком наружной температуры типа СТ10-Р. Использование других датчиков запрещено!

Датчик должен быть установлен на самой холодной стене здания, как правило это северная сторона, под покровом. Датчик должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и дождя. Датчик, следует установить на высоте не менее 2 м над поверхностью земли, подальше от окон, дымоходов и других источников тепла, которые могут повлиять измерение температуры (минимум 1,5 м). Для подключения использовать провод с сечением не менее 0,5 мм² длиной до 25 метров. Полярность проводов не имеет значения. Другой конец провода должен быть подключён к контроллеру согласно схеме подключения.

Датчик необходимо прикрутить к стене при помощи монтажных винтов. Чтобы получить доступ к отверстиям для монтажных винтов необходимо открутить крышку корпуса датчика. Дополнительно можно выполнить корректировку показаний датчика в меню:


Главное меню \to Датчик наружной температуры \to Корректировка датчика

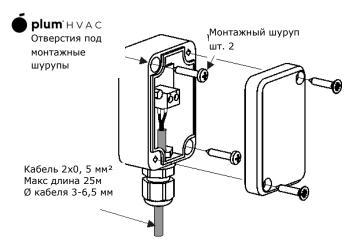

14.9 Подключение датчика уходящих газов

Контроллер работает только с датчиком наружной температуры типа CT2S. Использование других датчиков запрещено!

Датчик CT2S устанавливается в дымоходе котла (3). Щель между датчиком дымоходом должна быть герметична. Датчик должен устанавливать квалифицированный специалист. Провод не может соприкасаться горячими элементами котла или дымохода. Датчик уходящих газов нужно установить на таком расстоянии от котла, при котором будет ОН не подвергаться прямому воздействию пламени а температура уходящих газов не будет превышать 220°C.

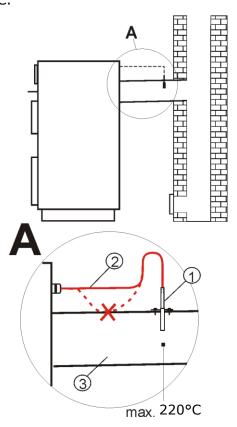

Подключение датчика выхлопных газов, где: 1 – датчик температуры выхлопных газов CT2S, 2 – провод датчика, 3 – дымоход.



открытие нижних дверцев котла, может привести к повышению температуры уходящих газов выше предельных значений, это может привести к выходу из строя датчика.

14.10 Проверка датчиков температуры Датчики температуры можно проверить путем измерения их сопротивления при данной температуре. В случае обнаружения значительной разницы между значением измеренного сопротивления и значениями из таблицы ниже необходимо заменить датчик.

СТ10, СТ10-Р (наружной темп.)		
Темп.	Ном.	
°C	Ω	
-30	175200	
-20	96358	
-10	55046	
0	32554	
10	19872	
20	12488	
30	8059	
40	5330	
50	3605	
60	2490	
70	1753	
80	1256	
90	915.4	
100	677,3	
110	508,30	

CT2S-2 (уходящих газов)			
Темп.	Мин.	Ном.	Макс.
°C	Ω	Ω	Ω
0	999,7	1000,0	1000,3
25	1096,9	1097,3	1097,7
50	1193,4	1194,0	1194,6
100	1384,2	1385,0	1385,8
125	1478,5	1479,4	1480,3
150	1572,0	1573,1	1574,2

14.11 Подключение комнатного термостата смесителей

После срабатывания комнатного термостата, автоматически снижается заданная температура смесительного контура на значение снижения заданной температуры смесителя от термостата. Параметр находится в меню:

Настройки смесителя 1-3 ightarrow Комнатный термостат смесителя



Значение параметра следует подобрать таким образом, чтобы после срабатывания комнатного термостата (размыкания контактов) температура в помещении понижалась.

При подключении комнатной панели убедиться, что правильно выбран параметр Выбор термостата:

Сервисные настройки \to Настройки смесителя 1-3 \to Выбор термостата

14.12 Подключение комнатного термостата котла

Комнатный термостат для контура котла может выключить работу горелки или выключить насос котла ЦО. Чтобы комнатный термостат выключал работу котла, следует установить значение Выбор термостата на универсальный или ecoSTER T1/eSTER T1 (если подключена комнатная панель):

Сервисные настройки ightarrow Настройки котла ightarrow Выбор термостата

Чтобы комнатный термостат выключал насос котла ЦО (без выключения котла), следует установить значение параметра Выключение насоса с термостата на ДА:

Сервисные настройки \to Настройки котла \to Выключение насоса с термостата

14.13 Подключение резервного котла

Контроллер управляет включением выключением резервного котла (газовый или дизельный). Резервный котёл будет включён в случае понижения температуры пеллетного котла и выключится, если пеллетный котёл достигнет установленной температуры. Подключение к резервному котлу, например, газовому, должно осуществляться квалифицированным персоналом согласно технической документации данного котла. Резервный котёл должен быть подключён при помощи реле 12 В к зажимам 29-30. Реле не входит в стандартную комплектацию контроллера.



Монтаж и подключение реле следует выполнить самостоятельно согласно действующим нормам.

После подключения резервного котла необходимо выход H настроить для работы с резервным котлом в меню:

Сервисные настройки \rightarrow **Выход Н** = *Резервный котел*

Далее необходимо установить температуру включения резервного котла в меню:

Сервисные настройки \rightarrow Настройки котла \rightarrow Резервный котел

Выключение управления резервным котлом наступит при установке этого параметра на "0". Когда пеллетный котёл загорелся, а его температура превысит установленное значение, например, 25°C, контроллер выключит резервный котёл, подаст постоянное напряжение 12 В на клеммы 29-30, это приведёт появлению напряжения на катушке реле и разомкнет его контакты. После снижения температуры котла ниже параметра температура выключения резервного котла, контроллер отключит питание на контактах 29-30, что приведёт включению резервного котла.



Выключение контроллера приводит к включению резервного котла.

14.14 Подключение аварийного оповещения

Контроллер может подавать сигнал тревоги путём включения внешнего или устройства, например звонка GSM SMS. устройства для отправки управление Сигнализация тревоги И резервным котлом происходит на том же поэтому выходе, включение опции сигнализации тревоги исключает управление резервным котлом. Для этого необходимо в меню:

Сервисные настройки ightarrow Настройки котла ightarrow Резервный котёл

установить нулевое значение температуры его выключения. После подключения устройства аварийного оповещения необходимо настроить выход Н для работы с устройством аварийного оповещения в меню:

Сервисные настройки \to **Выход Н** = *Тревога*.

14.15 Подключение привода смесителя

Во время работ по подключению электропривода смесителя необходимо следить за тем, чтобы не перегреть котёл. Это может ограниченной СЛУЧИТЬСЯ при транспортировке тепла от котла к обогреваемым контурам. Перед работ началом рекомендуется определить положение максимального открытия клапана, чтобы в любой момент можно было обеспечить транспортировку тепла от котла.



Контроллер совместим только с приводами смесительных клапанов, оснащённых ограничительными выключателями. Использование других приводов запрещено. Могут использоваться приводы с временем полного открытия от 30 до 255 с.

Описание подключения смесителя:

- подключите датчик температуры смесителя,
- подключите насос смесителя,
- запустить контроллер и выбрать в сервисном меню необходимый тип управление смесителем:

Сервисные настройки ightarrow Настройки смесителя 1

- ввести в сервисные настройки смесителя время открытия клапана (время должно быть указано на заводской табличке сервопривода, например, 120 с).
- включить электропитание контроллера, чтобы насос смесителя начал работать,
- определить направление, в котором закрывается/открывается привод. этого корпусе электропривода переключить кнопку на ручное управление и найти положение клапана, в котором температура контура смесителя максимальная (на контроллере это 100% соответствует позиции ON) И клапана, В котором положение температура контура смесителя минимальная (на контроллере соответствует позиции 0% OFF). Запомнить положение для последующей проверки правильности подключения сервопривода, - отключить электропитание Контроллера,

- подключить привод смесителя к контроллеру, согласно технической документации производителя сервопривода. Не перепутать направление закрытия с открытием клапана,
- включить электропитание Контроллера и переключить в режим "STAND-BY",
- проверить, не заменены ли местами провода закрытия и открытия смесителя. Для этого нужно войти в меню Ручное управление и открыть смеситель, выбрав При откр. = ON. открытии температура на датчике смесителя должна повышаться. Если это не так, отключить электропитание контроллера и заменить провода местами (внимание: другой причиной может быть неправильно подключённый, механически, клапан! свериться с документацией производителя клапана, правильно ли он подключён),
- настроить остальные параметры смесителя.

14.16 Подключение ограничителя температуры STB

Во избежание перегрева котла вследствие аварии контроллера необходимо обязательно использовать защитный ограничитель температуры СТБ (STB) или другой, подходящий для данного котла. Подключить ограничитель STB необходимо в соответствии с электрической схемой. В момент срабатывания ограничителя будет отключен вентилятор наддува и привод подающего шнека.



Защитный ограничитель температуры должен иметь номинальное рабочее напряжение не менее 230 В \sim и соответствовать действующим допускам.




На клеммах 1-2 возникает опасное напряжение.

В случае отказа от установки ограничителя, на выходах ограничителя необходимо установить перемычку. Перемычку выполнить из изолированного провода с сечением не менее 0,75 мм², с изоляцией такой толщины, чтобы сохранить требования безопасности.



Действующие обязывают аварийный температуры

правила использовать ограничитель

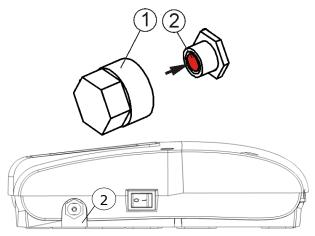

Перезагрузка ограничителя температуры STB: 1 - крышка-колпачок, 2 - кнопка перезагрузки.

Ограничитель можно включить после снижения температуры в котле. Электропитание шнека и вентилятора будет восстановлено.

14.17 Дополнительная тепловая защита ДЗТ

Контроллер имеет возможность подключения дополнительной тепловой Д3Т-1 (DZT-1). защиты, типа дополнительная защита которая отключает питание вентилятора и шнека. Датчик DZT-1, работает с низким напряжением, и помещается в гильзу рубашки охлаждения, котла. Необходимо обеспечить сверху хороший тепловой контакт датчика DZT-1 и позаботиться о надежности крепления. Запрещено опускать данный датчик в какие-либо жидкости. Когда температура котла превысит температуру срабатывания датчика DZT-1 (85°C или 90°C±5°C в зависимости ОТ типа), произойдет TO автоматическое отключение питания вентилятора и шнека. Восстановление питания произойдет самостоятельно после снижения температуры котла на несколько градусов, ниже порога срабатывания датчика.



Дополнительная тепловая защита DZT-1 не освобождает от установки капиллярного ограничителя температуры STB.

14.18 Подключение термостата

комнатного

• Беспроводной

термостат/комнатная панель.

Беспроводное радио подключение eSTER_x40 комнатного термостата панели eSTER x80 требует комнатной подключения к контроллеру радиомодуля ISM_xSMART в соответствии с пунктом 14.6 выполнения процедуры сопряжения между термостатом/панелью радиомодулем. Описание процедуры сопряжения И работы беспроводной найти панели/термостата можно руководствах к этим устройствам. При подключении беспроводном термостата/панели установите параметр: Сервисные настройки → Настройки

Сервисные настройки \to Настройки котла \to Выбор термостата на *eSTER T1-T3*.

Термостат/комнатная панель для контура котла может выключить горелку или выключить насос котла в соответствии с настройками в меню:

Сервисные настройки → Настройки котла

Проводная комнатная панель с цифровой связью.

К контроллеру можно подключить комнатную панель ecoSTER TOUCH.

В связи с повышенным потреблением тока подключение к зажима G1 контроллера комнатной панели ecoSTER TOUCH соответствии С пунктом 14.6 требует источника использования отдельного 12 В питания постоянного тока минимальным номинальным током 500 мА (макс. 1,2 А), который не входит в стандартную поставку контроллера.

Максимальная длина проводов для панели не должна превышать 30 м. Длина провода может быть больше, если используется провод с большим сечением, чем 0,5 мм². Для этого небходимо установить параметр:

Сервисные настройки \rightarrow Настройки котла \rightarrow Выбор термостата на ecoSTER T1-T3.

f plum HVAC

14.19 Подключение интернет модуля

Веб-модуль ecoNET300 следует подключить с помощью интерфейса ecoLINK2/ecoLINK3 к разъему G2 контроллера в соответствии с пунктом 14.6. После подключения модуля необходимо зайти в меню:

Общие настройки → WiFi и установить все необходимые параметры для подключения к сети Wi-Fi. Подробное описание работы и настройки интернетмодуля находятся в инструкции по эксплуатации есоNET300.



15 Сервисное меню - структура

Сервисные настройки
Настройки горелки
Настройки котла
Настройки ЦО и ГВС
Настройки теплоаккумулятора*
Настройки смесителя 1-3*
Выход Н
Дополнительные параметры
Восстановить настройки по умолчанию
Калибровка сенсорной панели

калиоровка сепсорной напели		
Настройки горелки		
Регулировка мощности		
• Макс.мощ-ть котла		
• Мощность МАКС-наддув		
• Мощность МАКС-дымососа		
• Промежуточная мощность-Гистерезис Г2		
• Косвенная мощность котла		
• Средняя мощность - наддув		
• Дымосос средняя мощность		
• Мощность мин - Гистерезис Г1		
• Мин.мощ-ть котла		
• Наддув- минимальная мощность		
• Дымосос при минимальной мощности		
• Гистерезис котла		
• Мин. мощность котла FL		
• Макс. мощность котла FL		
Питатель		
• Производительность шнека		
• Время теста производительности		
• Тест производительности подачи		
• Заполнение шнека		
• Масса топлива		
Розжиг		
• Время теста розжига		
• Масса топлива		
• Обнаружение пламени		

•	Мощность МАКС-наддув	
• Мощность МАКС-дымососа		
• Промежуточная мощность-Гистерезис Г2		
• Косвенная мощность котла		
• Средняя мощность - наддув		
•	Дымосос средняя мощность	
•	Мощность мин - Гистерезис Г1	
•	Мин.мощ-ть котла	
•	Наддув- минимальная мощность	
•	Дымосос при минимальной мощности	
•	Гистерезис котла	
•	Мин. мощность котла FL	
•	Макс. мощность котла FL	
Пи	татель	
•	Производительность шнека	
•	Время теста производительности	
•	Тест производительности подачи	
•	Заполнение шнека	
•	Масса топлива	
Ρ	озжиг	
•	Время теста розжига	
•	Масса топлива	
•	Обнаружение пламени	
•	Мощность котла в режиме Розжиг	
•	Наддув 1 розжига 1	
•	Наддув 2 розжига 1	
•	Время розжига	
•	Наддув 1 после розжига	
•	Наддув 2 после розжига	
•	Время стабилизации	
•	Время разогрева	
•	Время работы с мин.мощностью	
Pac	ота	
•	Режим термостат	
•	Время цикла в режиме РАБОТЫ	
•	Теплотворная способность топлива	
• Емкость бункера		
•	Продление работы питателя	
Туц	іение	
•	Максимальное время тушения	

	, ,		
•	Мощность наддува 1		
•	Мощность наддува 2		
•	• Время наддува		
•	Перерыв наддува		
•	Старт наддува		
•	Стоп наддува		
•	Продление работы подачи 2		
Чис	стка		
•	Очистка горелки		
•	Время очистки в режиме розжига		
•	Время очистки в режиме тушение		
•	Наддув 1 чистки		
•	Наддув 2 чистки		
•	Время очистки		
•	Перерыв очистки		
Ha	дзор		
•	Время надзора		
•	Время цикла		
•	Мощность котла в режиме надзор		
•	Мощность наддува 1		
•	Мощность наддува 2		
•	Мощность котла в режиме НАДЗОР		
Дро	рва		
•	Работа наддува- надзор		
•	Перерыв поддува- надзор		
•	Автоматический переход на пеллет		
•	Время обнаруж.отсутствия топлива		
Зонд Лямбда*			
•	Работа с зондом Лямбда		
•	Диапазон изменения наддува		
• Параметр А, В, С Лямбда			
Миним.мощность наддува 1			
Миним.мощность наддува 2			
Время обнаруж.отсутствия топлива			
Макс. температура питателя			

Минимальное время тушения

	гройки котла
Выб	ор термостата
•	Выключен
•	Универсальный
•	ecoSTER T1-T3*
Охра	ана обратки*
•	Выбор охраны обратки 3Д/4Д
•	Мин. температура обратки
•	Гистерезис обратки
•	Закрывание клапана
Мин	заданная температура котла
Мак	с заданная температура котла
Температура принудительного охлаждения	
котл	a
Параметр A,B,C, FL*	
Мак	симальная температура уходящих газов

Настройки ЦО и ГВС

Температура включения насоса ЦО



Ожидание ЦО при нагр.ГВС
Мин заданная температура ГВС
Макс заданная температура ГВС
Повыш.тем.котла от ГВС и смесителя
Продление работы ГВС
Время ожидания циркуляционного насоса
Время работы циркуляц.насоса
Теплообменник

Настройки теплоаккумулятора	
Управление теплоаккумулятором	
Температура начала нагрева	
Температура окончания	

Настройки смесителя 1-3*		
Управление смесителем		
• Выключено		
• Включено ЦО		
• Включен пол		
• Только насос		
Выбор термостата *		
Мин.темп.смесителя		
Макс.темп.месителя		
Время открытия клапана		
Выкл. насоса от термостат.		
Гистерезис смесителя		

Выход Н	
Авария	
Котел резервный	

* недоступно, если не подключен соответствующий датчик, дополнительный модуль или параметр скрыт.

. 16 Сервисные настройки

16.1 ГОРЕЛКА

РОЗЖИГ	Меню содержит параметры, связанные с настройками режима РОЗЖИГ.
• Время теста розжига	Время, за которое проверяется наличие пламени в топке. Работает только вентилятор.
• Масса топлива	Порция топлива при розжиге.Касается первой попытки розжига. В следующих попытках порция топлива уменьшается на 10%.
• Обнаружение пламени	Порог обнаружения пламени в % соотношении, при котором контроллер определяет розжиг пламени в топке. Используется также для обнаружения отсутствия топлива и конца режима гашения.
• Наддув 1 розжига 1	% наддува при розжиге. Слишком большое значение продлевает процесс розжига или приводит к неудачной попытке розжига.
• Наддув 2 розжига 1	Мощность вытяжного вентилятора в процессе розжига. Слишком большое значение продлевает процесс розжига или приводит к неудачной попытке розжига
• Время розжига	Время последующих попыток розжига. По истечении этого времени контроллер переходит к очередной попытке розжига.
 Наддув 1 после розжига 	% наддува вентилятора после обнаружения пламени.
• Наддув 2 после розжига	% наддува вытяжного вентилятора после обнаружения пламени.
• Время стабилизации	Время, необходимое для стабилизации пламени во время розжига.
• Время разогрева	Время разогрева термофена перед включением вентилятора. Не должно быть слишком долгим, чтобы не повредить термофен. После этого термофен продолжает работать до момента обнаружения пламени.
 Время работы с минимальной мощностью 	Время работы горелки с минимальной мощностью после розжига. Мощность определяет параметр: Миним.мощность наддува и Продление работы подачи.
РАБОТА	
 Время цикла в режиме РАБОТА 	Время всего цикла подачи топлива в РАБОТЕ. Время цикла в режиме РАБОТА = Время работы шнека + Время перерыва работы шнека.
• Калорийность топлива	Калорийность топлива в квтч/кг.
• Емкость бункера	Ёмкость резервуара топлива для расчета уровня топлива. Ввод правильного значения освобождает пользователя от необходимости выполнения процедуры калибровки уровня топлива. Контроллер пользуется этими данными, если не выполнен процесс калибровки уровня топлива. После удачной калибровки уровня топлива контроллер не пользуется этим значением.
• Продление работы питателя ТҮШЕНИЕ	Время продления работы шнека горелки относительно времени работы шнека топливного бункера.
• Максимальное время тушения	По прошествии этого времени наступит переход в режим НАДЗОР, несмотря на то, что датчик пламени указывает на наличие пламени.
• Минимальное время тушения	Тушение будет продолжаться в течение этого время, хотя датчик пламени уже указывает на отсутствие пламени.
 Мощность наддува 1 	Мощность вентилятора во время продувок во время тушения в %.
• Мощность наддува 2	Мощность вентилятора во время продувок во время тушения в %.
• Перерыв продувке	Перерыв между продувками при дожигании топлива в Тушении.
• Время наддува	Время продувки во время сгорания топлива в Тушении.
• Старт наддува	Яркость пламени, которой начинается старт наддува, при дожигании топлива в Тушеении.
• Стоп наддува	Яркость пламени, при которой выключается вентилятор при дожигании топлива в Тушении.
• Продление работы подачи 2 ТУШЕНИЕ	Время продления подачи во время тушения
ОЧИСТКА	
• Время очистки Розжиг	Время работы вентилятора во время очистки горелки при розжиге
• Время очистки тушение	Время работы вентилятора во время тушения горелки
 Наддув очистки 1 	Мощность вентилятора в % во время очистки горелки при тушении и розжиге.
• Наддув очистки 2	Мощность вытяжного вентилятора в % во время очистки горелки при тушении и розжиге.
• Время очистки	Время работы механизма очистки
• Перерыв очистки	Перерыв в работе механизма очистки
НАДЗОР	
• Время надзора	Это время максимального пребывания контроллера в режиме НАДЗОР. По истечении этого времени и перехода контроллера в режим НАДЗОР наступит автоматическое тушение горелки. При настройке ВРЕМЯ НАДЗОРА = 0 режим

f plum HVAC

	НАДЗОР полностью выключен. Время надзора = 255 Режим не выключается.
 Мощность котла в режиме надзора 	Мощность в режиме Надзор. Обратите внимание, что значение должно быть как можно меньше, чтобы только поддержать пламя. Слишком большое значение может привести к перегреву котла.
• Время цикла	Время рабочего цикла подачи в Надзоре. <i>Время цикла = Время подачи + Время простоя</i> подачи в Надзоре.
• Мощность наддува 1	Мощность вентилятора в % во время работы в Надзоре. Значение подобрать так, чтобы при сжигании топлива в режиме Надзор оставалось как можно меньше не догоревших частиц топлива.
• Мощность наддува 2	Мощность вытяжного вентилятора в % во время работы в Надзоре. Значение подобрать так, чтобы при сжигании топлива в режиме Надзор обеспечить надлежащую тягу в дымоходе.
ДРОВА	
• Работа наддува- надзор	Длительность продувки вентилятора в надзоре при работе в режиме Ручной
• Перерыв поддува- надзор	Время перерыва между продувками в надзоре при работе в режиме Ручной
• Время обнаружения	Врямя, по истечении которого, после снижения температуры и остановки
отсутствия топлива	насоса котла, произойдет автоматический розжиг котла на пеллетах.
Зонд Лямбда	Описание в пункте 10
• Работа с зондом Лямбда.	Включает или выключает обслуживание зонда Лямбда.
• Параметр А, В,С Лямбда	Влияет на скорость регулирования количества кислорода в продуктах сгорания к заданному значению и стабильность поддержания содержания кислорода в продуктах сгорания. Не рекомендуется изменять этот параметр.
• Диапазон изменения наддува	Определяет допустимый диапазон изменяемости силы наддува с использованием зонда Лямбда.
Минимальная мощность наддува 1	Минимальная мощность вентилятора в %, которую может выбрать пользователь контроллера. Используется только для ограничения доступного диапазона мощности вентилятора. Не используется для алгоритма управления вентилятором. Должна быть как можно меньше, чтобы вентилятор вращался медленно и свободно и бесприпятственно.
Минимальная мощность наддува 2	Минимальная мощность вытяжного вентилятора в %, которую может выбрать пользователь контроллера. Используется только для ограничения доступного диапазона мощности вентилятора. Не используется для алгоритма управления вентилятором. Должна быть как можно меньше, чтобы вентилятор вращался медленно и свободно и бесприпятственно.
Время обнаруж.отсутствия топлива	Время отсчитывается после яркости пламени падает ниже "обнаружения пламени". После вычета этого времени контроллер переходит попробовать розжигать горелку и после трех неудачных попыток отображает аварийный сигнал "Не удачная попытка розжига".
Максимальная температура питателя	Определяет максимальную температуру питателя, на которой будет выдан сигнал превышения максимальной температуры питателя.

16.2 КОТЛА

2012 110 17 17 1	1012 NO 171A	
	Две опции на выбор:	
	• выключен (исключает влияние комнатного термостата на работу котла)	
	• универсальный (включает комнатный термостат типа замыкательно-	
	размыкательный для котла),	
Выбор термостата	• eSTER T1T3 (опция доступна после подключения комнатной панели	
	eSTER_x40, eSTER_x80, ставит работу котла в зависимость от	
	комнатного термостата 13 в eSTER).	
	• ecoSTER T1T3 (опция доступна после подключения комнатной панели	
	есоSTER TOUCH, ставит работу котла в зависимость от комнатного	
	термостата 13 в ecoSTER TOUCH).	
	Набор параметров, доступных после подключения датчика обратки, отвечающего за защиту возврата котла в гидравлической системе с	
	четырехходовым клапаном. Не рекомендуется включать функцию защиты	
	обратки, поскольку это может привести к частым перерывам подачи тепла в	
Охрана обратки	систему отопления. Вместо этого рекомендуется применять более высокие	
	заданные температуры котла (7075°С), что при системе с четырехходовым	
	клапаном (с приводом) вызовет автоматическое повышение температуры	
	обратки.	
	Параметр вкл/выкл функцию защиты обратки котла, осуществляемую при	
• Охрана обратки 4Д	помощи четырехходового клапана с электроприводом. Функция недоступна,	
о охрана обрания нд	если датчик обратки отключен или, если управление смесителем № 1	
	выключено. Срабатывание функции приводит к закрытию всех смесителей.	
• Гистерезис обратки	Смеситель вернется к нормальной работе при температуре возврата ≥ мин.	
- Therepastic dopation	температура обратки + гистерезис температуры обратки.	

plum H V A C

• Мин. температура обратки	Температура обратки котла, ниже которой электропривод закроет смесительный клапан.
• Закрывание клапана	Это % открытия смесительного клапана во время активной функции защиты обратки. Внимание: клапан закрывает с точностью +-1%.
Минимальная температура котла	Минимальная заданная температура котла, которую может настроить пользователь в меню пользователя и минимальная, которую может автоматически задать контроллер, например, по ночным снижениям, погодозависимому уравлению и т.п.
Максимальная температура котла	Максимальная заданная температура котла, которую может настроить пользователь в меню пользователя и максимальная, которую может автоматически задать контроллер, например, по ночным снижениям, погодозависимому управлению и т.п.
Температура принудительного охлаждения котла	Температура принудительного охлаждения котла. Выше этой температуры контроллер включает насос горячего водоснабжения. Контроллер выключит насос горячего водоснабжения, если температура воды превысит максимальное значение.
Параметр А,В,С Лямбда	Относятся к режиму FuzzyLogic. Влияют на скорость достижения заданной температуры и на стабильность поддержания этой температуры. Не рекомендуется менять эти параметры, если скорость регулирования и стабильность поддержания заданного значения температуры находятся на необходимом уровне.
Выключение насоса от термостата	Выключает насос котла при сработке термостата
Максимальная температура уходящих газов	При превышении установленного значения появиться сообщение на экране с сигнализацией

16.3 ЦО и ГВС

Температура включения насоса ЦО	Параметр определяет температуру, при которой включится насос котла ЦО. Это защищает котёл от образования конденсата вследствие охлаждения холодной водой, возвращающейся из системы. Внимание: само по себе отключение насоса котла не гарантирует защиты котла от образования конденсата и, как следствие, от коррозии. Необходимо использовать дополнительную автоматику, например, четырех ходовой клапан или термостатический трехходовой клапан
Ожидание насоса ЦО при наг. ГВС	Доступен после подключения датчика ГВС. Затянувшийся нагрев бойлера ГВС при включенном приоритете ГВС может привести к чрезмерному охлаждению системы ЦО, поскольку при таких настройках насос ЦО выключен. Параметр Ожидание насоса ЦО во время нагрева ГВС препятствует этому путем обеспечения периодического включения насоса ЦО во время нагрева бойлера ГВС. Насос ЦО по прошествии этого времени запустится на постоянное запрограммированное время 30 с.
Мин заданная температура ГВС	Доступен после подключения датчика ГВС. Это параметр, с помощью которого можно ограничить пользователю настройку слишком низкой заданной температуры ГВС.
Макс заданная температура ГВС	Доступен после подключения датчика ГВС. Параметр определяет, до какой максимальной температуры будет нагрет бойлер ГВС во время сброса избытка тепла из котла в аварийных состояниях. Это очень важный параметр, поскольку настройка слишком высокого значения может привести к угрозе ошпаривания пользователей. Слишком низкое значение параметра приведет к тому, что во время перегрева котла не будет возможности сброса избытка тепла в бойлер ГВС. При проектировании системы горячего водоснабжения следует учитывать возможность повреждения контроллера. Вследствие аварии контроллера, вода в бойлере горячего водоснабжения может нагреться до опасной температуры, угрожающей ошпариванием пользователей. Необходимо использовать дополнительную защиту в виде термостатических клапанов.
Повыш.темп.котла от ГВС и Смесителя	Параметр определяет, на сколько градусов будет повышена заданная температура котла, чтобы нагреть бойлер ГВС и контур смесителя. Повышение температуры происходит только тогда, когда возникнет такая необходимость. Когда заданная температура котла находится на достаточно высоком уровне, контроллер не будет ее менять из-за необходимости нагрева бойлера ГВС или контура смесителя.
Продление работы ГВС	Доступен после подключения датчика ГВС. После нагрева бойлера ГВС и выключения насоса ГВС может возникнуть угроза перегрева котла. Это происходит в случае, если установленная заданная температура ГВС выше, чем заданная температура котла. Эта проблема особенно касается работы

plum H V A C

	насоса ГВС в режиме «ЛЕТО», когда насос ЦО выключен. Для охлаждения котла работу насоса ГВС можно продлить на время <i>продления работы насоса ГВС</i> .
Время ожидания циркуляционного насоса	Время перерыва между периодами работы насоса рециркуляции определяется
Время работы циркуляционного насоса	значением параметра <i>Время ожидания рециркуляции</i> (рекомендуется настройка 1540 мин.) Рециркуляционный насос работает циклически в течение <i>времени работы циркуляции</i> . (рекомендуется настройка 60120 с.).
Теплообменник	Параметр доступен после настройки опции дополнительные параметры = ДА. Касается только гидравлических систем с теплообменником между открытой и закрытой системой. Доступные опции: • ДА (Насос котла работает непрерывно в коротком контуре котёл теплообменник, не отключается от функции ЛЕТО или приоритета горячего водоснабжения) • НЕТ (Насос котла работает нормально).

16.4 ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА

Управление теплоаккумулятором	Позволяет включить функцию теплоаккумулятора.
Температура начала нагрева	Параметр <i>Температура начала нагрева</i> определяет верхнюю температуру
Температура окончания	теплоккумулятора, ниже которой начинается процесс нагрева теплоккумулятора . Процесс нагрева теплоккумулятора завершается в момент, когда нижняя
нагрева	температура теплоккумулятора достигнет значения, определенного в параметре <i>Температура завершения нагрева теплоккумулятора</i> .

16.5 СМЕСИТЕЛЯ

Управление смесителем	
• Выключено	Привод смесителя и насос смесителя не работают
• Включено ЦО	Применяется, когда контур смесителя обслуживает радиаторную систему центрального отопления. Максимальная температура контура смесителя не ограничивается, смеситель полностью открывается во время аварийных ситуаций, например, перегрева котла. Внимание: не включать данную опцию, когда в системе используются трубы, которые не рассчитаны на к высокие температуры. В таких ситуациях рекомендуется установить управление смесителем на Включен пол
• Включен пол	Применяется, когда контур смесителя управляет контуром теплого пола. Максимальная температура контура смесителя ограничивается до значения параметра <i>Макс. темп. смесителя</i> . Внимание: после выбора опции <i>Включен пол</i> следует установить параметр макс. заданная темп. смесителя на такое значение, чтобы не допустить повреждения пола и избежать ожогов людей и животных.
• Только насос	В момент, когда температура контура смесителя превысит установленную в параметре Заданная температура смесителя, насос смесителя будет выключен. После снижения температуры контура на 2°С насос снова включается. Опция обычно используется для управления насосом контура теплого пола в случае, если он работает с термостатическим клапаном без привода. Однако такая работа не рекомендуется, рекомендуется использовать для управления контуром теплого пола стандартный контур, состоящий из клапана, привода и насоса смесителя.
• Контроль обратки	Включает управление трехходовым клапаном
• Температура обратки	Температура обратки котла, ниже которой электропривод закроет смесительный клапан.
• Время открытия клапана	Следует ввести время полного открытия клапана, считанное с заводской таблички привода клапана, например, 140 с.
• Гистерезис смесителя	Смеситель вернется к нормальной работе при температуре возврата ≥ мин. температура обратки + гистерезис температуры обратки.
Выбор термостата	Параметр доступен только после подключения комнатной панели ecoSTER TOUCH. Опция позволяет заменять комнатный термостат для контура смесителя. Доступные опции: • Универсальный – стандартный механический термостат. • eSTER T1T3 - термостат 13 в eSTER_x40, eSTER_x80, • ecoSTERT1T3 – термостат 13 в ecoSTER TOUCH, Если ecoSTER TOUCH/eSTERx40/eSTER_x80 не подключена, то контроллер работает только со стандартным комнатным термостатом.
Минимальная температура	Это параметр, при помощи которого можно ограничить пользователю
смесителя	возможность установки слишком низкой заданной температуры контура



PIUMHVAC	
	смесителя. Автоматическое регулирование (например, временное понижение
	температуры) также не вызовет понижения значения заданной температуры
	ниже значения, установленного в данном параметре
	Параметр выполняет две функции:
	- обеспечивает ограничение настройки слишком высокой заданной
	температуры смесителя пользователем. Автоматическое регулирование
	(корректировка по кривой нагрева от температуры снаружи) также не вызовет
Максимальная температура	повышения заданной температуры выше значения, настроенного в данном
Смесителя	параметре.
Смесителя	- при параметре эксплуатация смесителя = включен ПОЛ он также является
	предельной температурой датчика смесителя, при которой насос смесителя
	будет выключен. Для подогрева пола настроить на значение не более 45°С
	50°C или иное, если производитель материалов, использованных для
	строительства пола, или проектировщик системы ЦО укажут иначе.
Вромя открытия кладана	Следует ввести время полного открытия клапана, считанное с заводской
Время открытия клапана	таблички привода клапана, например, 140 с.
	Установка параметра на значение «ДА» вызовет закрытие привода смесителя и
	выключение насоса смесителя после размыкания контактов комнатного
Выкл.насоса от терм.	термостата (нагретое помещение). Однако это действие не рекомендуется,
	поскольку может вызвать существенное снижение температуры в
	обогреваемом помещении.
	Настройка параметра, определяющая значение температурной
	нечувствительности (мертвой зоны) для системы управления смесителем.
Гистерезис смесителя	Контроллер управляет смесителем таким образом, чтобы значение
	температуры, измеренное датчиком смесителя, равнялось заданному
	значению. Тем не менее, во избежание слишком частых движений привода,
	которые могут без необходимости сократить его срок службы, регулирование
	применяется только тогда, когда измеренная температура контура смесителя
	будет выше или ниже заданной температуры на значение
	Нечувствительность смесителя.

16.6ВЫХОД Н

Выход Н	Меню включает в себя параметры, связанные с конфигурацией выхода Н:
	• Котел резервный – выход управляет включением и выключением
	резервного котла.
	• Авария – включение или выключение аварийных сигналов.
	Старт промежуточного насоса – установка температуры старта промежуточного
	насоса.

16.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Показать дополнительное	Доступные опции: • ДА - отображает скрытые параметры, редактирование которых не рекомендуется. • НЕТ - скрывает скрытые параметры.
Восстановить настройки по	Сбрасывая, до заводских, сервисные настройки, сбросятся, также настройки
умолчанию	пользователя в главном меню.
Калибровка сенсорной панели	Калибровка сенсорной панели.



17 Дополнительные функции

17.1 Отключение электропитания

В случае отсутствия электропитания контроллер вернется в тот режим работы, в котором он находился перед непроизвольным отключением.

17.2 Защита от замерзания

Когда температура котла упадет ниже 5°С, тогда насос котла принудительно включается для циркуляции, что позволит отсрочить время замерзания, однако при очень низких температурах или отсутствии электричества это функция не обеспечит защиту системы от замерзания. Аналогично включается насос ГВС.

17.3 Предварительное охлаждение

При включении этой функции контроллер пытается снизить температуру котла перед переходом в состояние постоянного сигнала тревоги перегрева котла.


17.4 Функция зашиты насосов от заклинивания

Контроллер исполняет функцию защиты насосов котла, ГВС от заклинивания. Для этой цели насосы периодически включаются (каждые 167 ч на несколько секунд). Это защищает насосы заклинивания вследствие образования котлового камня. Поэтому во перерыва в эксплуатации котла питание контроллера должно быть включено и он должен находится в режиме Стоп.

18 Замена частей и их комплектующих

18.1 Замена сетевого предохранителя

Сетевой предохранитель расположен под клеммной крышкой контроллера. Замену предохранителя должен производить специалист С соответствующей квалификацией, после отключения сетевого Необходимо питания. использовать плавкие, керамические предохранители 5x20 мм с номинальным током 6,3 A.

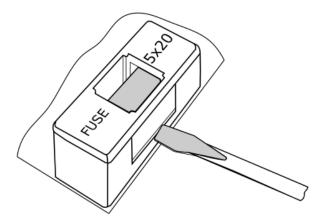

19 Замена программного обеспечения

Смену ПО должен производить исключительно квалифицированный персонал, с соблюдением мер предосторожности, связанных с опасностью поражения электрическим током. Запрещается подключение сети CO снятой клеммной крышкой.




Замена программы контроллера может быть выполнена с помощью интерфейса ecoLINK3, подключенного к разъему G2 контроллера.

Заміна програми також може бути виконана за допомогою карти пам'яті.

Щоб замінити програму, необхідно вимкнути електроживлення контролера та вставити картку пам'яті у вказаний роз'єм у панелі керування (только: microSD HC, макс. 328GB, формат файлов FAT32).

plum H V A C

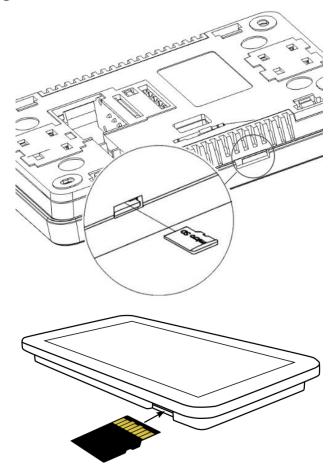

На карті пам'яті має бути записане нове програмне забезпечення у форматі *.pfc у вигляді двох файлів: файл із програмою панелі та файл із програмою для модуля А контролера. Нове програмне забезпечення розмістити безпосередньо на карті пам'яті, картка має бути чистою, без сторонніх файлів. Підключити мережеву напругу. Увійти до меню: **Общие настройки** \to Обновление программного обесп. та виконати зміну ПЗ. Важливо! Дотримуйтесь послідовності - спочатку в модулі А контролера, а потім в панелі контролера.

> Смену ПО должен производить исключительно

квалифицированный персонал, с соблюдением



предосторожности, связанных с опасностью поражения электрическим током. Запрещается подключение сети СО снятой клеммной крышкой.



20 Описание возможных неисправностей

	Попокозки
Описание неисправностей На экране не видно никаких признаков работы устройства, несмотря на подключение к сети.	Подсказки Проверить не перегорели ли сетевые предохранители и при необходимости заменить их.
Температура котла на дисплее отличается от заданной.	Проверить: ■ не нагревается ли в это время бойлер ГВС, и не настроена ли заданная температуры ГВС выше заданной температуры котла; если да, то разница в показаниях исчезнет после нагрева бойлера ГВС, или следует уменьшить заданную температуру ГВС, ■ включены ли ночные снижения – выключить.
Насос котла не работает.	Проверить: ■ включён ли приоритет ГВС, блокирующий насос ЦО - выключить приоритет, настроить <i>Режим работы насоса ГВС</i> на <i>Нет приоритета,</i> ■ не повреждён ли или не заблокирован ли насос ЦО.
Вентилятор не работает.	 Проверить, установлена ли перемычка на входе капиллярного ограничителя темп. СТБ на зажимы 1-2, (перемычка должна быть установлена только в случае не подключенного ограничителя температуры). Если производитель котла оборудовал котел капиллярным ограничителем температуры СТБ с ручным возвратом в исходное положение, следует разблокировать его, отвинтив крышку и нажав кнопку согласно документации производителя котла. Проверить и при необходимости заменить вентилятор.
Подача топлива не работает / не подаёт.	 Проверить правильность подключения проводов шнека к зажимам. Проверить, установлена ли перемычка на зажимах 1-2, проверить, не заблокирован ли контур по причине перегрева котла. Поверить, не повреждён ли двигатель шнека. Если слышно работу двигателя, а топливо не подаётся, заменить шплинт в муфте механизма шнека в соответствии с инструкцией котла.
Топливо не дожигается, в золе находятся недожженные остатки топлива. Топливо сжигается с большим количеством дыма, горелка гаснет.	Проверить настройки <i>Регулировка мощности</i> .
Неправильные показания температуры.	 Проверить термоконтакт между датчиком температуры и измеряемой поверхностью. Не проходит ли провод датчика слишком близко к сетевому кабелю. Подключён ли датчик к клеммам. Не повреждён ли датчик.
Насос ГВС в режиме ЛЕТО, радиаторы горячие, а котёл перегревается.	Увеличить значение параметра <i>Продление времени работы ГВС</i> для охлаждения котла.
Насос ГВС работает, даже если бойлер ГВС уже нагрет.	Установить параметр <i>Продление времени работы ГВС</i> = 0.
В гидравлической системе со смесительным клапаном и приводом, смеситель не открывается.	 Причиной может быть нагрев бойлера ГВС при включённом приоритете ГВС. Подождать, пока прогреется бойлер ГВС или выключить приоритет ГВС. Причиной может быть включённая функция ЛЕТО.

Реестр изменений:





PLUM Sp. z o.o. ul. Wspólna 19, Ignatki 16-001 Kleosin, Poland National Waste Database No. 00000938